



KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 616-23-277-5-1-1/C1154

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

GASHI ING SH.P.K, Nebih Hodo Kuqi, Nr 3, Suharekë, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Ndërtimi i disa rrugëve në Komunë të Prishtinës me numër identifikues: 616-23-277-5-1-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: Ndërtimi i disa rrugëve në Komunë të Prishtinës

No.	Lot
3	Ndërtimi i rrugës Aleks Çaçi
6	Ndërtimi i rrugëve (Bardhok Biba, Qemal Stafa, Plava dhe Agron Rama në Shkabaj)

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 586,239.33 €; Euro.

Çmimi i Lot 3 - Ndërtimi i rrugës Aleks Çaçi duhet të jetë: 96.752,80 €

Çmimi i Lot 6 - Ndërtimi i rrugëve (Bardhok Biba, Qemal Stafa, Plava dhe Agron Rama në Shkabaj) duhet të jetë: 489.486,53 €

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogjia);

(Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.




Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën ² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

AUTORITETI KONTRAKTUES		OPERATORI EKONOMIK	
Emri:	Visar Shehu	Emri:	METHTUJ GASHI
Pozita:	U.D. i Departamentit të Prokurimit	Pozita:	Drejtor JETKUK
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	05.05.2023	Data:	05.05.2023
Vula:		Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 616-23-277-5-1-1/C1154

Neni 1 Përkufizimet

1.1 “Kontratë” do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 “Punë” konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 “Kontraktuesi” është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 “Menaxheri i Projektit” është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t’i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 “Çmimi Kontratës” do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 “Vendi i ndërtimit” do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 “Skicat” nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 “KPK” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 “KVK” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrin. Ekzekutimi i urdhrin administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësura.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për me tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë te veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforduar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të cetur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojnë nëse komponentët, materialet dhe mjeshhtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimi do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere te nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesi do të paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar “me kërkesë”.

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktajnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit te Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimin të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimin përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimin do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimin nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimin dhe të cilat kanë mbetur të përealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimin. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39**Pagesa pas shkëputjes së kontratës**

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shumat totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40**Prona**

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41**Lirimi nga Ekzekutimi**

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimi të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimi të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE**Neni 42****Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve**

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43**Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore**

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 616-23-277-5-1-1/C1154

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 58,623.93 EUR. a) Sigurimin e ekzekutimit të tenderit në vlerë: 9.675,28 € në validitet prej: 90 ditë - " Ndërtimi i disa rrugëve në Komunë të Prishtinës" – Lot 3 (Ndërtimi i rrugës Aleks Çaçi) b) Sigurimin e ekzekutimit të tenderit në vlerë: 48.948,65 € në validitet prej: 120 ditë - " Ndërtimi i disa rrugëve në Komunë të Prishtinës" - Lot 6 (Ndërtimi i rrugëve (Bardhok Biba, Qemal Stafa, Plava dhe Agron Rama në Shkabaj)
	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 15 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
Programi	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 15 ditë kalendarike nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit.
	17.1	Data e fillimit do të jetë 15 dite pas nënshkrimit të kontratës
Fillimi i punëve	17.2	Data e përfundimit të të gjitha Punëve do të jetë: - loto 3: 60 ditë - loto 6: 90 ditë
	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Dëmet e likuiduara	20.1	Një regjistër i punës do të mbahet në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,
Regjistri i punës	22.1	Menaxheri i Projektit është: do të përcaktohet pas nënshkrimit të kontratës me vendim nga ZKA
Inspektimi dhe testimi	24	Autoriteti Kontraktues do të paguaj kontraktuesit vlerën e kontraktuar në situacione në vlera minimale nga 50.0000,00 € për punët kryera dhe të konstatuara nga menaxheri i kontratës.
Parimet përgjithshme të pagesave		

Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10% i vlerës së kontratës. Kjo shume do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit dhe do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29 të KPK. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar “me kërkesë”. Shuma e parave të mbajtura do të mbahet gjatë tërë periudhës së defekteve 10 vite për të gjitha lotot
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 15 ditë kalendarike pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 10 vite për të gjitha lotot
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet GJYKATA KOMERCIALE NË PRISHTINË në pajtim me ligjin në Kosovë.

PARAMASA DHE PARALLOGARIA
NDERTIMI I RRUGËS "ALEKS ÇAÇI" L=504.76m NË PRISHTINË L=504.76m

VEMENDJE:

- Para fillimit të punimeve, në vend të përshtatshëm dhe të dukshëm të vendndërtimit duhet të vendosen, instalohen, hapësirat e përkohshme (së paku dy kontejner, zhveshtore, toaleta me duarlarës për nevojat e stafit gjatë orarit të punës dhe tërë periudhës së ekzekutimit të punimeve) të O.E për punë, siguri dhe shëndet në punë, gjatë ekzekutimit të punimeve nga fillimi deri në përfundim të tyre. Kontraktori duhet të vendos zyrtar të përkohshëm (së paku një Kontejner) për nevojat e operimit dhe organizimit të punës për stafin e inxhinierëve si dhe për nevojat të mbajtjes dhe ruajtjes së dokumentacionit.
- Operatori ekonomik duhet që të bëjë llogarinë, që në çmimin e ofruar për secilin pozicion, në të cilin është specifikuar kualiteti i punës që duhet të ofrohet , duhet të parashikoj ofrimin e dëshmi (Dokumentacionit) të cilat e dëshmojnë KUALITETIN E PUNËS dhe KUALITETIN E MATERIALIT që është ekzekutuar në vend. (Certifikata të kualitetit, Ateste të ndryshme, Teste laboratorike etj).
- Operatori ekonomik duhet që të bëjë llogarinë, që në çmimin që ofron , sidomos për pozicionet me vëllim të madh të punës të parashikoj MATJET GJEODEZIKE nga inxhinieri gjeodet i licencuar për të gjitha pozicionet e ndërtimit si (matja e vëllimit të gërmimeve, shtresave të materialit mbushës, shtresave të zhavorit dhe shtresave tjera të nevojshme, duke deshmuar sasitë me koordinatat të shtresave dhe profile gjatesore, terthore, pastaj matjen e sipërfaqes së asfaltit, kubezave, gjatesine e gypave të kanalizimit fekal, atmosferik, gjatesine e skajoreve, hartimin e profileve, gjatesore të kanalizimeve me raportin e sasive dhe të gjitha pozicioneve tjera të cilat janë pjesë e kontratës dhe që janë të matshme në terren, sipas kërkesës së organit mbikqyres. Gjithashtu inxhinieri gjeodet i licencuar duhet të hartoj deklaratën e punëve për matjet e kryera të nënshkruar dhe të vëlosur. Poashtu inxhinieri duhet të jetë prezent në punishte në mënyrë që të percjellë vazhdimisht punimet gjeodezike sipas projektit, të bëjë inqizime gjeodezike të gjendjes faktike në terren varesisht nga kërkesa e organit mbikqyres të përcaktuar nga AK.
- Operatori ekonomik para se të vendos çmimet në këtë paramasë, duhet të sigurohet se çmimet e secilit pozicion të kësaj paramase, janë në harmoni me përshkrimin se si duhet të realizohen punët që përshkruhen në RAPORTIN TEKNIK. Pra në raport teknik është e përshkruar mënyra, se si duhet të bëhet ekzekutimi i punëve në vendpunishte sipas projektit zbatues.
- Staf-PROFESIONAL i operatorit ekonomik duhet të jetë prezent çdo ditë në realizim të projektit dhe komunikimi në mes Ekipit të Komunës së Prishtinës dhe Operatorit Ekonomik duhet të bëhet vetëm me stafin profesional të operatorit ekonomik. Pra në varësi se çfarë pozicioni është duke u realizuar në teren, njëjtën kohë OE duhet të ketë stafin prezent adekuat, për të ofruar sqarimet që kërkohen nga grupi menaxhues.
- Operatori ekonomik duhet të e ketë të kriptuar ASNIË POZICIONIN nuk do të filloj të marrë APROVIMIN ME SHKRIM nga ana

Nr. rendor	Nr sipas raportit teknik	1.0 PUNËT PËRGADITORE DHE DEMOLIMET	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
1.1	1.1.1	Para fillimit të punimeve, në vend të përshtatshëm dhe të dukshëm duhet të vendosen, të instalohen Pllaka me dimensione të përshtatshme (min 110/150 cm) me shënime apo të dhënat e projektit për sa i përket : Emrin e Autoritetit Kontraktues, Emrin E Projektit, Numrin e Lejes të Ndërtimit, Emrin e Operatorit Ekonomik, Emrin e Projektuesit dhe të dhëna të tjera me interes apo të nevojshme për projektin dhe vendin e ndërtimit, datën e fillimit të projektit dhe datën e përfundimit etj. Para fillimit të punimeve, në vend të përshtatshëm dhe të dukshëm duhet të vendosen, të instalohen Pllaka me dimensione të përshtatshme (min 110/150 cm) me shënime apo të dhënat për shenjat e paralajmërimit dhe shenjat e rrezikut për vendin e ndërtimit duke specifikuar edhe masat mbrojtëse dhe paisjet e nevojshme për vendin e ndërtimit.	komplet	1	500.00 €	500.00 €
1.3	1.1.2	Pikëtimi i profilin të rrugës në teren, duke vendosur hunjë të markuar me ngjyrë për shënimin e trasesë dhe niveleve të rrugës së projektuar e cila duhet të ndërtohet sipas specifikimeve të dhëna në projektin ekzekutues.	m'	505	0.50 €	252.38 €



1.5	1.1.1	Para fillimit të punimeve duhet të verifikohet, vërtetohet dhe dokumentohet se nën shtratin e rrugës ka infrastrukturë egzistuese. Kjo duhet të vërtetohet duke konsultuar paraprakisht shënime dhe të dhëna për infrastrukturën nëntoksore për atë zonë nga Institucionet Relevante Komunale apo Regjionale (KUR-PT-KEDS). Në rast se këto të dhëna nuk posedohen nga institucionet KUR-PT-KEDS etj, atëherë duhet të bëhet skanimit apo evidentimi i infrastrukturës nën-toksore nga OE apo kontraktori. Dhe në rast të dëmtimit në çfarëdo rrethane gjatë ekzekutimit të infrastrukturës nën-toksore OE mbanë përgjegjësinë dhe detyrimin që me shpenzimet e veta të bëjë të gjitha riparimet apo sanimin e dëmeve të shkaktuara nga ai vet që infrastruktura nën-toksore ekzistuese të jetë plotësisht funksionale sikur para fillimit të punimeve.	m'	505	0.50 €	252.38 €
1.6	1.2.2.2	Prerja vijore dhe Demolimi, transporti deri në deponi me largësi maksimale 15km l shtresave të asfaltit dhe pllakave nga betoni me dimensione trashësi t=6-8cm. Prerja e Asfaltit duhet të kryhet me mekanizem adekuat (Eskavator ose eskavator me çekan, ngarkues, kamion dhe paisje tjera adekuate sipas organizimeve të OE).	m ²	1010	1.20 €	1,211.42 €
TOTAL PUNËT E DEMOLIMIT :						2,216.18 €

Nr. rendor	Nr sipas raportit teknik	2.0 PUNËT E DHEUT	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
2.5	1.4.2	Furnizimi, transporti, punimi i materialit mbushës guror jokoherent (guri gëlqerorë) me CBR>20%, me fraksion 0-150cm, shtrirje dhe ngjeshja në shtresa jo më të mëdha se 30cm. Kontrollat e modulit të deformimit në shtresën përfundimtare Mv>50MN/m ² . Gjësia e shtresave min 3m dhe maksimum 10m. Shtrirja me eskavator, ngjeshja me cilindër me rrotë të lënuar dhe me gjemba.	m ³	200	6.50 €	1,300.00 €
PUNIMET E DHEUT						1,300.00 €

Nr. rendor	Nr sipas raportit teknik	3.0 PUNËT E TAMPONIT	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
3.2	1.4.4	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit me Mv>80MN/m ² prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-63mm dhe trashësi 35cm në trup të rrugës (në gjendje të ngjeshur) si bazë për vendosjen e trupit të rrugës. Kjo shtresë vendosët mbi shtresën e materialit mbushës, shtrihet me eskavator, greder dhe kompaktohet me kompaktues cilindër me vibrim.	m ³	100	8.00 €	800.00 €
3.3	1.4.4	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit me Mv>100MN/m ² prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-31mm dhe trashësi 15cm në trup të rrugës (në gjendje të ngjeshur) si bazë për vendosjen e shtresave qarkulluese të rrugës. Kjo shtresë vendosët mbi shtresën e parë të tamponit, shtrihet me eskavator, greder dhe kompaktohet me kompaktues cilindër me vibrim.	m ³	100	9.00 €	900.00 €
TOTAL PUNËT E TAMPONIT:						1,700.00 €

Nr. rendor	Nr sipas raportit teknik	4.0 PUNËT E BETONIT DHE ASFALTIT	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
------------	--------------------------	----------------------------------	--------	-------	-------------	------------------



4.3	1.4.11	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit AB16, konkretisht sipas shtresës ekzistuese, trashësie 8cm.	m ²	1010	15.50 €	15,647.56 €
4.0 PUNËT E BETONIT DHE ASFALTIT						15,647.56 €

PARAMASA DHE PARALLOGARIA


1.0	PUNËT E DEMOLIMIT	2,216.18 €
2.0	PUNËT E DHEUT	1,300.00 €
3.0	PUNËT E TAMPONIT	1,700.00 €
4.0	PUNËT E BETON DHE ASFALTIT	15,647.56 €
Totali:		20,863.74 €

KANALIZIMI ATMOSFERIK

Vërejtje: Para seciles porosi të materialeve, për secilin material të përshkruar në paramasë, menaxherit të kontratës duhet ti ofrohen për a provim dokumentacionet e nevojshme (si psh. Certifikatat e kualitetit, katalogjet etj.)

Punëkryesi duhet të furnizoj dhe montoj nje gardh të përkohshëm me material të fortë përreth vendpunishtes për të siguruar një zhvillim të punimeve pa rreziqe për jetën e pjesëmarrësve në punime dhe palës së tretë . Punëkryesi në këtë ofertë duhet të përfshijë edhe koston e ndërtimit të rrugëve të përkoshme për qasje në punishte pa shkakto demtime në teren dhe të kthej terenin në gjendjen e planifikuar . Punëkryesi gjithashtu duhet bëjë furnizime me ujë , energji elektrike etj pranë autoriteteve lokale përkatëse gjatë fazës së ndërtimit. Vërejtje : Punëkryesi duhet qe te posedojte te gjitha instrumentet e nevojshme per detektimin e instalimeve te ndryshme nentoksore dhe te shumang këtyre instalimeve nentoksore ne pozicionet ku mund te hasen keto instalime paraprakisht. Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet sjelljen e pozicionit ne gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve te prodhuesve, për të gjitha materialet e specifikuara që duhet të bëhet furnizimi i tyre, paraprakisht duhet të sillen mostrat dhe certifikatat e duhura, Fleta teknike e të dhënave të materialit, certifikata e testimit të materialit, Certifikata e Performancës, Certifikata e Konfirmimit nga Prodhuesit e materialeve, për materialet e prodhuara në fabrika dhe që i posedojnë këto certifikata. Për materialet natyrore qën nuk prodhohen në fabrika duhet sjeguruar shqyrtime dhe testime paraprake nga laboratorë të licencuar për materialet që nuk janë produkte të parafabrikuara për aprovimin e materialeve para se të përdoren në ndërtimin e infrastruktures. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Pozicionet ne projekt jane te parallogaritura keshtu qe llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në teren. Nëse kemi punime në rrugë rrugë t'i kërkohet edhe plani i menaxhimit të komunikacionit, si pozicion i veqnat.

POS (sipas k. Teknik e)	Nr.Ren dor	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
1.0 PUNËT E DEMOLIMIT DHE DHEUT						
5.1	1.1	Para fillimit të punimeve duhet të bëhet piketimi gjeodezik në terren i trasesë së projektuar të rrjetit të kanalizimit ATM duke përfshirë: aksin e gypit, pusetat, dhe elemente të tjera të rrjetës me piketa (shenja me ngjyrë permanente në kunjat druri anash kanalit dhe pusetave). Ky piketim duhet të realizohet në form të vazhdueshme paralel me punimet ku përveq piketave të vendosura duhet që patjetër vendosja e gypave të bëhet me matje(GPS, TCR ose Nivelin).	m'	710	0.50 €	355.00 €
	1.2	Inqizimi, i rrjetit sipas gjendjes së ekzekutuar të kanalizimit (pas ekzekutimit të rrjetit të kanalizimit). Inqizimi gjeodezik duhet të bëhet nga kompanija e licensuar për këtë lloj aktiviteti. Materiali duhet të dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.	m'	710	0.30 €	213.00 €
	1.3	Matja gjeodezike e elementeve të rrjetit si dhe matja e gypit para mbulimit të kanalit në çdo lidhje mes dy gypave dhe në mes të gypit, të dhënat e matjeve duhet të përgaditen në formatin DWG dhe EXCEL dhe të dorëzohen në raporte javore tek KRUP-DPZH.	m'	710	0.30 €	213.00 €



5.5	1.5	Gërmimi me dorë , makinë, dhe transporti deri në deponi i dheut , me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikqyrës, dheu është i kateg. së III-të IV, V dhe VI-të. Tëhet e kanaleve duhet të gërmohën në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mihur duhet të menjahet larg kanalit në largësi min. 1,00 m'. - Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit sipas projektit , kurse gjërësia varet nga profili (Ø) i gypit.				
	a	gërmimi me makinë 90%	m³	1054	1.20 €	1,265.22 €
	b	gërmimi me dorë 10%	m³	117	1.30 €	152.30 €
	1.6	Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm, në dy metër gjatësi kol.	m³	68	1.20 €	81.60 €
	1.7	Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuar.	m²	781	0.50 €	390.50 €
5.6	1.8	Përforcimi dhe Mbrojtja e gropes ndërtimore në tërë gjatësin e kanalit.	m'	100	0.10 €	10.00 €
5.7	1.9	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresën e zhavorit standart për rrjeta të kanalizimit atmosferik.	m'	710	0.10 €	71.00 €
5.8	1.10	Furnizimi, shtrirja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=0-4mm, sipas detajit në projekt;	m³	500	5.00 €	2,500.00 €
	1.11	Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri gelqeror tampon 0-60mm duke e ngjeshur në shtresa max 20-30 cm me Mv>90Mn/m2.	m³	505	5.00 €	2,525.00 €
	1.12	largimi i dheut të germuar nga kanali, dhe transporti deri në deponi, me largësi deri në 15km	m³	2100	0.30 €	630.00 €
5.9	1.13	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	ore	5	10.00 €	50.00 €
TOTAL PUNËT E DHEUT :						8,456.62 €

POS (sipas k. Teknik e)	Nr.Ren dor	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
		2,0 PUNËT E BETON. DHE BET.ARME				
5.8	2.1	Përpunimi i fundit të pusetës kontrolluese të parafabrikuara me klasë të betonit C-20/25 (për punimin e pllakes nga betoni dhe kinetave sipas detajit në projekt). Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 20cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm, kurse diamaterin e kanë 1.300 mm. Këto funde të pusetave do të përdoren për pustat e parafabriku	copë	34	40.00 €	1,360.00 €
	2.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për puseten e ujmblidhësive me dim: 60*40cm.	copë	26	75.00 €	1,950.00 €
	2.3	Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit armuar me shpuarjen e hapsirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentoje. Për secilën pusetë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø1000mm në Ø700 mm) në pjesën e ngushtë të të cilit montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varshmëri të ndryshimit të lartësisë së pusetës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante:				
	a	Unaza në formë të konit	copë	34	60.00 €	2,040.00 €
	b	Me profil konstant	m'	36	65.00 €	2,340.00 €
TOTALI						7,690.00 €



POS (sipas k. Teknik e)	Nr.Ren dor	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
		3.0 PUNËT METAL PUNUESE DHE PE				
5.9.1	3.1	Furnizimi transporti montimi i kapakëve prej gize DN-600 mm, konform Standardit EN124, klasa D400 kN. pesha e kapakut T=40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurores prej beton-armesë C-25/30 të parafabrikuar me dimensione të kornizes 120x120x20cm .	copë	25	135.00 €	3,375.00 €
5.9.2	3.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilave të pusetave për ujëbledhësat (prej gize), për pesha të rënda. Në çmim të llogarohet: betonimi i kurores prej beton armesë C-25/30.	copë	25	130.00 €	3,250.00 €
5.9.3	3.3	Shkallët në puseta Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurta Ø 20 mm në murin e pusetës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korozionit. Logaritja me copë.	copë	200	3.00 €	600.00 €
					TOTALI	7,225.00 €
		4.0 PUNËT E MONTUESE				
5.1	4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar të kanalizimit PE SN8, në bazë të standardit EN 13476-3 dhe ISO 9969, duke përfshirë edhe lidhjen e gypave me puseten e kanalizimit, duke mbyllur zbrazdësit me llaq qimento, në mënyrë që të mos ketë infiltrime të ujrave anësore si dhe ujrave nëntokësore në puseta. Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet.				
	a	(për Um) DN- 200 mm	m'	40	5.00 €	200.00 €
	b	për kolektorë DN- 400 mm -	m'	710	22.00 €	15,620.00 €
					TOTALI	15,820.00 €

		5.0 PUNËT TJERA				
6	5.1	Testimi i rrjetit të kanalizimit ATMOSFERIK sipas normave teknike, nga kompania e certifikuar për këtë lloj aktiviteti, si dhe përpilimi i raportit me shkrim për këtë testim. Raporti i testimit duhet të dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.	m'	710	0.10 €	71.00 €
	5.2	Realizimi i lidhjes së gypave të kan atn nga parcellat në gypi e projektuar kë kan Atm. Në çmim të përfshihet të gjitha pozicionet e nevojshme për një funksionim të plotë.	copë	30	20.00 €	600.00 €
	5.3	Pas përfundimit (implementimit) dhe para pranimit teknik final të projektit, duhet të bëhet kompletimi i dokumentacionit teknik ku duhet të përfshihet i gjithë dokumentacioni duke përfshirë: Situacionin e rrjetit, Profilet gjatësore të zbatuara, detalet e pusetave, nyjet, fotot gjatë implementimit dhe inqizimi gjeodezik i trases sipas përshkrimit në specifikacionin teknik (Inxhinierik) dhe të dorëzohen në formë manuale (kopje e fortë) dhe digjitale (DWG dhe SHAPFILE) në 3 kopje. Kopjet e forta duhet të jenë të përgaditur me përpjesë sipas normave teknike të projektimit.	m'	710	0.50 €	355.00 €
					TOTALI	1,026.00 €

REKAPITULIM KANALIZIMI ATMOSFERIK		
1.0	PUNËT E DHEUT	8,456.62 €
2.0	PUNËT E BETONIT DHE BETON-ARME	7,690.00 €
3.0	PUNËT METAL-PUNUESE	7,225.00 €
4.0	PUNËT MONTUESE	15,820.00 €
5.0	TESTIMI I RRJETIT	1,026.00 €
	Totali:	40,217.62 €

KANALIZIMI FFKAL



Vërejtje: Para seciles porosi të materialeve, për secilin material të përshkruar në paramasë, menaxherit të kontratës duhet ti ofrohen për aprovim dokumentacionet e nevojshme (si psh. Certifikatat e kualitetit, katalogjet etj.)

Punëkryesi duhet të furnizoj dhe montoj një gardh të përkohshëm me material të fortë përreth vendpunishtes për të siguruar një zhvillim të punimeve pa rreziqe për jetën e pjesmarrësve në punime dhe palës së tretë. Punëkryesi në këtë ofertë duhet të përfshijë edhe koston e ndërtimit të rrugëve të përkoshme për qasje në punishte pa shikaktë dëmtime në teren dhe të kthej terenin në gjendjen e planifikuar. Punëkryesi gjithashtu duhet bëjë furnizime me ujë, energji elektrike etj pranë autoriteteve lokale përkatëse gjatë fazës së ndërtimit. Vërejtje: Punëkryesi duhet që të posedojë të gjitha instrumentet e nevojshme për detektimin e instalimeve të ndryshme nentoksore dhe të shumang këtyre instalimeve nentoksore në pozicionet ku mund të hasen keto instalime paraprakisht. Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesve, për të gjitha materialet e specifikuar që duhet të bëhet furnizimi i tyre, paraprakisht duhet të sillen mostrat dhe certifikatat e duhura, Fleta teknike e të dhënave të materialit, certifikata e testimit të materialit, Certifikata e Performancës, Certifikata e Konfirmimit nga Prodhuesit e materialeve, për materialet e prodhuara në fabrika dhe që i posedojnë këto certifikata. Për materialet natyrore që nuk janë prodhohen në fabrika duhet siguruar shqyrtime dhe testime paraprake nga laboratorë të licencuar për materialet që nuk janë prodhohen në parafabrikua për aprovimin e materialeve para se të përdoren në ndërtimin e infrastruktures. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Pozicionet në projekt janë të parallogaritura kështu që llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në teren. Nëse kemi punime në rrugë rrugë t'i kërkohet edhe plani i menaxhimit të komunikacionit, si pozicioni i veqnat.

POS (sipas k. Teknik e)	Nr. Rën- dor	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
		1.0 PUNËT E DEMOLIMIT DHE DHEUT				
5.1	1.1	Para fillimit të punimeve duhet të bëhet piketimi gjeodezik në terren i trasës së projektuar të rrjetit të kanalizimit FEK. duke përfshirë: aksin e gypit, pusetat, dhe elemente të tjera të rrjetës me piketa (shenja me ngjyrë permanente në kunja druri anash kanalit dhe pusetave). Ky piketimi duhet të realizohet në formë të vazhdueshme paralel me punimet ku përveq piketave të vendosura duhet që patjetër vendosja e gypave të bëhet me matje (GPS, TCR ose Nivelir).	m'	710	0.50 €	355.00 €
	1.2	Inqizimi, i rrjetit sipas gjendjes së ekzekutuar të kanalizimit (pas ekzekutimit të rrjetit të kanalizimit). Inqizimi gjeodezik duhet të bëhet nga kompania e licensuar për këtë lloj aktiviteti. Materiali duhet të dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.	m'	710	0.30 €	213.00 €
	1.3	Matja gjeodezike e elementeve të rrjetit si dhe matja e gypit para mbulimit të kanalit në çdo lidhje mes dy gypave dhe në mes të gypit, të dhënat e matjeve duhet të pergaditen në formatin DWG dhe EXCEL dhe të dorëzohen në raporte javore tek KRUP-DPZH.	m'	710	0.30 €	213.00 €
5.5	1.5	Gërmimi me dorë, makinë, dhe transporti deri në deponi i dheut, me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikqyrës, dheu është i kateg. së III-të IV, V dhe VI-të. Teht e kanaleve duhet të gërmohen në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mihur duhet të menjahet larg kanalit në largësi min. 1.00 m'. - Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit sipas projektit, kurse gjërësia varet nga profili (Ø) i gypit.				
	a	Gërmimi me makinë 90%	m³	1054	1.20 €	1,265.22 €
	b	Gërmimi me dorë 10%	m³	117	1.30 €	152.30 €
	1.6	Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm, në dy metër gjatësi kol.	m³	68	1.20 €	81.60 €
	1.7	Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m² të sipërfaqes reale të planifikuar.	m²	781	0.50 €	390.50 €
5.6	1.8	Përforcimi dhe Mbrojtja e gropes ndërtimore në tërë gjatësinë e kanalit.	m'	100.1	0.10 €	10.00 €

5.7	1.9	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresen e zhavorit standart për rrjeta të kanalizimit atmosferik.	m'	710	0.10 €	71.00 €
5.8	1.10	Furnizimi, shtrirja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=0-4mm, sipas detajit në projekt:	m³	383	5.00 €	1,917.00 €
	1.11	Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri gelqeror tampon 0-60mm duke e ngjeshur në shtresa max 20-30 cm me Mv>90Mn/m².	m³	350	5.00 €	1,750.00 €
5.5	1.12	largimi i dheut të germuar nga kanali, dhe transporti deri në deponi, me largësi deri në 15km	m³	506	0.30 €	151.83 €
5.9	1.13	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	ore	15	10.00 €	150.00 €
TOTAL PUNËT E DHEUT :						6,720.45 €

Pozicioni (sipas k. tek)	Nr. Rendor	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
		2,0 PUNËT E BETON. DHE BET.ARME				
5.8	2.1	Përpunimi i fundit të pusëtës kontrolluese të parafabrikuara me klasë të betonit C-20/25 (për punimin e pllakes nga betoni dhe kinetave sipas detajit në projekt). Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 20cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm, kurse diamaterin e kanë 1.300 mm. Këto funde të pusëtave do të përdoren për pustat e parafabriku	copë	34	40.00 €	1,360.00 €
	2.2	Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit armuar me shpuarjen e hapsirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentoje. Për secilën pusëtë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø1000mm në Ø700 mm) në pjesën e ngushtë të cilës montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varshmëri të ndryshimit të lartësisë së pusëtës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante:				
	a	Unaza në formë të konit	copë	34	60.00 €	2,040.00 €
	b	Me profil konstant	m'	35	65.00 €	2,275.00 €
					TOTALI	5,675.00 €

Pozicioni (sipas k. tek)	Nr. Rendor	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
		3,0 PUNËT METAL PUNUESE DHE PE				
5.9.1	3.1	Furnizimi transporti montimi i kapakëve prej gize DN-600 mm, konform Standardit EN124, klasa D400 kN. pesha e kapakut T=40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej beton-armesë C-25/30 të parafabrikuar me dimensione të kornizës 120x120x20cm .	copë	34	135.00 €	4,590.00 €
5.9.3	3.2	Shkallët në puseta Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurta Ø 20 mm në murin e pusëtës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korrozionit. Logaritja me copë.	copë	130	3.00 €	390.00 €
					TOTALI	4,980.00 €
		4,0 PUNËT E MONTUESE				
5.1	4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar të kanalizimit PE SN8, në bazë të standardit EN 13476-3 dhe ISO 9969, duke përfshirë edhe lidhjen e gypave me puseten e kanalizimit, duke mbyllur zbrazëdsirat me llaq çimento, në mënyrë që të mos ketë infiltrime të ujërave anësore si dhe ujërave nëntokësore në puseta. Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet.				
	a	për kolektorë DN- 400 mm	m'	710	22.00 €	15,620.00 €

					TOTALI	15,620.00 €
5.0 PUNËT TJERA						
6	5.1	Testimi i rrjetit të kanalizimit FEKAL sipas normave teknike, nga kompanija e çertifikuar për këtë lloj aktiviteti, si dhe përpilimi i raportit me shkrim për këtë testim. Raporti i testimit duhet të dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.	m'	710	0.10 €	71.00 €
	5.2	Realizimi i lidhjes së gypave të kan fek nga parcellat në gypi e projektuar kë kan FEK. Në qmim të përfshihe të gjitha pozicionet e nevojshme për një funksionim të plotë.	copë	15	150.00 €	2,250.00 €
	5.3	Pas përfundimit (implementimit) dhe para pranimit teknik final të projektit, duhet të bëhet kompletimi i dokumentacionit teknik ku duhet të përfshihet i gjithë dokumentacioni duke përfshirë: Situacionin e rrjetit, Profilet gjatësore të zbatuara, detalet e pusëve, nyjet, fotot gjatë implementimit dhe inqizimi gjeodezik i trases sipas përshkrimit në specifikacionin teknik (Inxhinierik) dhe të dorëzohen në formë manuale (kopje të forta) dhe digjitale (DWG dhe SHAPEFILE) në 3 kopje. Kopjet e forta duhet të jenë të përgaditur me përpjesë sipas normave teknike të projektimit.	m'	710	0.50 €	355.00 €
					TOTALI	2,676.00 €

REKAPITULIM KANALIZIMI FEKAL		
1.0	PUNËT E DHEUT	6,720.45 €
2.0	PUNËT E BETONIT DHE BETON-ARME	5,675.00 €
3.0	PUNËT METAL-PUNUESE	4,980.00 €
4.0	PUNËT MONTUESE	15,620.00 €
5.0	TESTIMI I RRJETIT	2,676.00 €
Totali:		35,671.45 €

REKAPITULIM I PERGJITHSEM		
1	PROJEKTI I RRUGES	20,863.74 €
2	KANALIZIMI ATMOSFERIK	40,217.62 €
3	KANALIZIMI AFEKAL	35,671.45 €
Totali:		96,752.80 €



VĚMENDJE:

- | | |
|--|--|
| | |
| | |

1

4

TOTAL PENGETAMPO
0.5 SUHARE

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
		4.0 PUNËT E BETON DHE ASFALTIT				
4.1		Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve 18/24 MB40 M100 në shtresë betoni MB20 me pamje ngjyrë të bardhë (i përber nga cementi dhe agregati i bardhë) duke përfshirë edhe testimet laboratorike për soliditet në shtypje, lakim abrazion dhe ngjirje shkrire.	m'	1140	8.50	9,686.18
4.2		Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve 8/20 MB40 M100 në shtresë betoni MB20, duke përfshirë edhe testimet laboratorike për soliditet në shtypje, lakim abrazion dhe ngjirje shkrire.	m'	1139	5.00	5,696.95
4.3		Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave të betonit MB40 dhe trashësi t=10mm dy shtresore (dimenzione: 30x20 dhe 30x30) ose të ngjashme ku shtresa e parë është nga betoni i presuar ndërsa shtresa e dytë nga materialet e grimcuara si: Granul, Kuarci, Diabazi etj me trashësi t=15mm, (trashësia në vlera referuse të standarteve evropiane EN 13748-2. Pllaka për përdorim në hapësira të hapura në ambient të jashtëm. Për të qenë i kualifikuar si material duhet të plotësoj standartet: EC(deklaration of conformity), Produkti të posedoj shenjen CE në përputhje me direktivat per CPD (Construction Product Directive) dhe EN 13748-2 për Pllaka të ambienteve të jashtme. Montimi përfshinë edhe mbushjen e fugave me rërë të imët si dhe ngjeshja e tyre. Ngjyra e pllakave dhe dizajni i montimit përcaktohet nga zëmbikqytësi në bashkpunim me projektuesin.	m²	1310	19.00	24,890.00
4.4		Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB11 BIT 60/90 me përforcues të asfaltit me përberje të fibrave të Aramidit dhe Polyolefineve (ekuivalent me FORTA FF) ose materiale të tjera me përbanje dhe karakteristika të njëjta (500gr/1 ton asfalt) me trashësi t=4,0cm si dhe sterpkjen me emulsion në tër hapësirën e shiritit të komunikacionit.	m²	3520	9.00	31,680.00
4.5		Furnizimi, transporti dhe punimi i shtresës së bitoagregatit: BA22 me BIT 60/90 me trashësi t=8.0cm si dhe sterpkjen me emulsion në hapësirat rrugës.	m²	613	13.80	8,459.40
TOTALI PUNËT E BETON DHE ASFALTIT:						80,412.53
		6.0 SINJALIZIMI VERTIKAL				
5.1		Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e shenjave të trafikut në formë rrethore përfshirë dhe shenjen STOP me diametër 600 mm.	copë	11	100.00	1,100.00
5.2		Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e tabelave drejtëkëndore të informimit me dimensione 600x600mm	copë	4	100.00	400.00
TOTALI SINJALIZIMI VERTIKAL						1,500.00
Verejtje: Pallet e sipërfaqeve retroreflektuese të shenjave të trafikut duhet të punohen së paku të shkallës së dytë retro-reflektuese të tipit High Intensity Grade - HIG.						
		6.0 SINJALIZIMI HORIZONTAL				
6.1		Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave përfshirë te bardha te plota (gjerësia 120 mm)	m'	90	3.00	270.00
6.2		Furnizimi dhe punimi në rrugë me vija te bardha te ndërprera (3+3 m, me gjerësi 120 mm)	m'	485	3.00	1,455.00
6.3		Furnizimi dhe punimi në rrugë me vija te bardha te ndërprera (7+1 m, me gjerësi 120 mm)	m'	0	3.00	0.00
6.4		Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave te bardha tërthore (te plota) te ndalimit (gjerësia 500 mm)	m'	12	3.00	36.00
6.5		Furnizimi dhe punimi në rrugë për shenjimin e vendkalimit të kombësoreve (pjesa e ngjyrosur e rrugës)	m²	55	20.00	1,100.00
6.6		Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave tërthore te bardha te ndërprera, para vendkalimit të këmbësorëve (0.5+0.5 m, me gjerësi 0.25 m)	m'	18	25.00	450.00
6.7		Furnizimi dhe punimi në rrugë për vendosjen e shqelave për orientim të levizjes	m²	10	30.00	300.00
TOTALI SINJALIZIMI HORIZONTAL						3,611.00
Verejtje: Shenjat horizontale duhet të punohen nga masat e perziera plastike dy komponenteshe të ftohet me përberje të grimcave fluorescente						
		8.0 TË NDRYSHME				
7.1		Demolimi dhe largimi në depozitë të shtyllave elektrike egzistuese nga druri dhe betoni.	copë	7	30.00	210.00
7.2		Porosia, transporti i shtyllave te betonit h=9m (9/1000) duke përfshirë edhe rehabilitimin e rrjetës ekzistuese në shtylla të reja, punimin e themeleve te shtyllave, vendosja gypave të betonit Ø 500 mm, betonimi, mbushja me zhavor e hapësirës mes gypit të betonit dhe shtyllës elektrike të betonit (i komunikuar).	copë	7	400.00	2,800.00
7.3		Ngrija, nivelizimi, montimi i kapakëve prej gize, për pesha të rënda për instalime të elektrikes ose telefonis. Në çmim të llogaritit edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30 sipas nivelit të rrugës së projektuar.	copë	5	35.00	175.00
7.4		Furnizimi transporti montimi i kapakëve prej gize, për pesha të rënda për instalime të elektrikes ose telefonis. Në çmim të llogaritit edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.	copë	5	120.00	600.00
7.5		Furnizimi dhe instalimi i llambës kompakte të LED teknologjisë 65W. Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet të plotësoj standartet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë: • Mbrojtje mekanike; IP65 (IP66) • Qëndrueshmëri pune: ≥ 50000 (h) • Efikasiteti ndriçueshmërisë së LED-it: ≥140 lm/W • Në 50000 (h/punë) të LED-it: L70/B20 • Temperaturë të ngjyrës: ≤ 5000K • Tension pune: 90...270 V (50Hz) • Faktor të fuqisë: ≥ 0.92 • Temperaturë pune: (-40 ... +60)°C • Mbrojtje në goditje: IK10 • Garanci: ≥ 5 vite.	copë	7	300.00	2,100.00
TOTALI TË NDRYSHME						5,885.00
REKAPITULIM I RRUGES EVA BRENDLI DHE BEDI DEDJA NË SHKABAJ						
1.0		PUNËT E DEMOLIMIT				6,461.80
2.0		PUNËT E DHEUT				11,617.75
3.0		PUNËT E TAMPONIT				8,172.00
4.0		PUNËT E BETON DHE ASFALTIT				80,412.53
6.0		SINJALIZIMI VERTIKAL				1,500.00
7.0		SINJALIZIMI HORIZONTAL				3,611.00



8.0		TE NDRYSHME		Totali:		5,885.00 719,665.07	
KANALIZIMIN ATMOSFERIK- EVA BRENDLI DHE BEDRI DEDJA NË SHKABAJ							
Nr. rendor	Pozicio ni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO	
		1.0 PUNËT E DEMOLIMIT DHE DHEUT					
	1.1	Para fillimit të punimeve duhet të bëhet piketimi gjeodezik në terren i trasës së projektuar të rrjetit të kanalizimit ATM duke përfshirë: aksin e gypit, pusëtat, dhe elemente të tjera të rrjetit me piketa (shenja me ngjyrë permanente ne kunja druri anash kanalit dhe pusëtave). Ky piketim duhet të realizohet në formë të vazhdueshme paralel me punimet ku përveq piketave të vendosura duhet të pajtëtohet vendosja e gypave të bëhet me matje (GPS, TCR ose Nivelir).	m'	660	0.30	198.00	
	1.2	Inqizimi, i rrjetit sipas gjendjes së ekzekutuar të kanalizimit (pas ekzekutimit të rrjetit të kanalizimit). Inqizimi gjeodezik duhet të bëhet nga kompania e licencuar për këtë lloj aktiviteti. Materiali duhet të dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.	m'	660	0.30	198.00	
	1.3	Pastrimi i terenit, demolimi i materialeve tjera të ngurta, pusëve ekzistuese, gypave të infrastruktures nëntokësore etj., në pjesën ku do të zhvillohet traseja e kanalizimit si dhe largimi i tyre materialeve deri në deponi (aty ku percakton organi mbikqyres)	paush all	1	400.00	400.00	
	1.4	Realizimi i lidhjeve të gypave të kanalizimit atm nga objektet egzistuese në rrjetin e ri të kanalizimit, duke përfshirë hapjen e vrimes mbivljn dhe të gjitha pozicionet e nevojshme për një funksionim të plotë.	copë	9	150.00	1,350.00	
	1.5	Realizimi i lidhjes së gypit të projektuar në PK-55 në rrugën Alush Hoti, në PK-46 në rrugën Hazir Haxholli dhe në PK-08 në rrugën Ayron Rama, duke përfshirë të gjitha pozicionet e nevojshme për një funksionim të plotë.	copë	3	200.00	600.00	
	1.6	Gërmimi me dorë, makinë, dhe transporti deri në deponi i dheut, me ngarkim dhe shkakim në vendin ku e cakton organi mbikqyres, dheu është i kateg. së III-të IV, V dhe VI-të. Tehtet e kanaleve duhet të gërmohen në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i njuhur duhet të menjanohet larg kanalit në largësi min. 1.00 m'. - Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit deri në H=1,6m', kurse gjërësia varet nga profili (Ø) i gypit.					
	a	gërmimi me makinë 90%	m³	734	1.00	733.59	
	b	gërmimi me dorë 10%	m³	82	1.10	89.66	
	1.7	Mbrojtja e gropes ndërtimore në tërë gjatësin e kanalit.	m'	30	0.10	3.00	
	1.8	Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusëve. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm, në dy metër gjatësi kol. 24 pusëta	m³	48	1.00	48.00	
	1.9	Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuar.	m²	594	0.50	297.00	
	1.10	Furnizimi, shtrirja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=0.4mm, sipas detajit në projekt.	m³	204	4.00	814.00	
	1.11	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresën e zhavorit standart per rrjeta te kanalizimit atmosferik.	m'	660	0.10	66.00	
	1.12	Matja gjeodezike e elementeve të rrjetit si dhe matja e gypit para mbulimit të kanalit në çdo lidhje mes dy gypave dhe ne mes të gypit, të dhënat e matjeve duhet të përgaditen në formatin DWG dhe EXCEL dhe të dorëzohen në raport javore tek KRUP-DPZH.	m'	660	0.50	330.00	
	1.13	Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri gelqeror tampon Ø-60mm duke e ngjeshur në shtresa max 20-30 cm me Mv>90Mn/m2.	m³	554	4.00	2,217.60	
1	1.14	Largimi i ujë nga kanali nëse paraqitet gjatë gërmimit të kanalit.	ore	10	10.00	100.00	
		TOTALI PUNËT E DHEUT :				7,444.85	
Nr. rendor	Pozicio ni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO	
		2.0 PUNËT E BETON. DHE BET.ARME					
	2.1	Përpunimi i fundit të pusëtës kontrolluese me C-20/25 (për punimin e pllakes nga betoni dhe kinetave sipas detalit në projekt). Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 20cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të patshme montuese nga betoni Ø1000 mm, kurse diamaterin e kanë 1,300 mm.					
	a	për pusëta rrugore	m³	11	40.00	432.00	
	2.2	Ngritja, nivelizimi dhe betonimi i kapakëve për pusëtat egzistues me kapakë prej gize, për pesha të rënda. Në çnim të llogaritet edhe betonimi i kurores prej betonarmesë C-25/30.	copë	16	50.00	800.00	
	2.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për pusëtat e ujmledhësive me dim: 60*40cm.	copë	24	80.00	1,920.00	
		Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit armuar me shpuarjen e hapsirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me lag çimentoje. Për secilën pusëtë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø1000mm në Ø700 mm) në pjesën e ngushtë të cilin montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varshmëri të ndryshimit të lartësisë së pusëtës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante.					
	2.4	a Unaza në formë të konit	copë	24	60.00	1,440.00	
	b	Me profil konstant	m'	22	65.00	1,430.00	
		TOTALI PUNËT E BETON. DHE BET.ARME:				6,022.00	
Nr. rendor	Pozicio ni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO	
		3.0 PUNËT METAL PUNUESE					
	3.1	Furnizimi transporti montimi i kapakëve prej gize DN-600 mm, konform Standardit EN124, klasa D400 kN. pesha e kapakut T=40l. Në çnim të llogaritet edhe betonimi i kurores prej beton-armesë C-25/30. Në çnim të llogaritet edhe betonimi i kurores prej betonarmesë C-25/30.					
	a	për pusëta rrugore	copë	24	135.00	3,240.00	
		Shkallët në pusëta					
	3.2	Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurta Ø 20 mm në murin e pusëlës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me njëpyrosje kundër korrozionit. Llogaritja me copë.	copë	70	3.00	210.00	
	a	për pusëta rrugore					
3	3.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i grifave të pusëtave për ujëbledhësal (prej gize), për pesha të rënda. Në çnim të llogarohet betonimi i kurores prej beton armesë C-25/30.	copë	24	130.00	3,120.00	
		TOTALI PUNËT METAL PUNUESE:				6,570.00	
		4.0 PUNËT E MONTUESE					



4	4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar të kanalizimit PE SN8, në bazë të standardit EN 13476-3 dhe ISO 9969, duke përfshirë edhe lidhjen e gypave me puseten e kanalizimit, duke mbyllur zbrazësit me llaq qimento, në mënyrë që të mos ketë infiltrime të ujrave anësore si dhe ujrave nëntoksore në puseta. Paga bëhet për 1 m ³ të gypit të montuar komplet.								
	a	(për Uj dhe për kyqje të objekteve) DN- 200 mm	m'	55	12.00	660.00				
	b	për kolektorë DN- 250 mm	m'	605	9.00	5,445.00				
						TOTALI	6,105.00			
5	5.1	5.0 TESTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMIT ATMOSFERIK Testimi i rrjetit të kanalizimit ATMOSFERIK sipas normave teknike, nga kompania e certifikuar për këtë lloj aktiviteti, si dhe përpilimi i raportit me shkrim për këtë testim. Raporti i testimit duhet të dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.	m'	660	0.10	66.00				
	5.2	Pas përfundimit (implementimit) dhe para pranimit teknik final të projektit, duhet të bëhet kompletimi i dokumentacionit teknik ku duhet të përfshihet i gjithë dokumentacioni duke përfshirë: Situacionin e rrjetit, Profilet gjatësore të zbatuara, detalet e pusetave, nyjet, fotot gjatë implementimit dhe inqizimi gjeodezik i trases sipas pershkrimit ne specifikacionin teknik (Inxhinierik) dhe të dorëzohen në formë manuale (kopje e fortë) dhe digjitale (DWG dhe SHAPEFILE) në 3 kopje.	m'	660	0.50	330.00				
	Kopjet e forta duhet të jenë të përvadilur me përpjesë si pas normave teknike të projektimit.						TOTALI	396.00		
REKAPITULIMI- KANALIZIMI ATMOSFERIK										
1.0	PUNËT E DHEUT									
2.0	PUNËT E BETONIT DHE BETON-ARME						7,444.85			
3.0	PUNËT METAL-PUNUESE						6,022.00			
4.0	PUNËT MONTUESE						6,570.00			
5.0	TESTIMI I RRJETIT						6,105.00			
							396.00			
						Totali:	26,537.85			
REKAPITULIM										
1	RIKONSTRUIMI I RRUGES EVA BRENDLI DHE BEDRI DEDJA NË SHKABAJ						119,665.07			
2	KANALIZIMI ATMOSFERIK EVA BRENDLI DHE BEDRI DEDJA NË SHKABAJ						26,537.85			
						Totali:	146,202.92			
RIKONSTRUIMI I RRUGES "AGRON RAMA" NË SHKABAJ										
Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO				
1.0 PUNËT E DEMOLIMIT										
1.1	Piketimi dhe ruajtja e shënave gjeodezike për rrugë , trotuare dhe të gjitha objektet ndimëse.									
1.2	Hartimi i projektit të ekzekutuar të rrugës me infrastrukturë komplete.						m'	697	0.30	209.19
1.3	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe identifikimi i instalimeve nëntoksore gjatë punimeve, ruajtja e tyre.						m'	697	0.50	348.66
1.4	Krijimi i hapësirave për qarkullim të pa ndërprer të këmbësorëve dhe automjeteve gjatë kohës së zhvillimit të punimeve.						m'	697	0.50	348.66
1.5	Përpjesë e asfaltit, betonit dhe materialeve tjera të ngurta.						m'	25	5.00	125.00
1.6	Riparimi i instalimeve egzistues nëntoksore në rast dëmtimi gjatë punimeve në trase.						m'	697	0.50	348.66
1.7	Demolimi dhe transporti deri në depoti i asfaltit, pllakave nga betoni dhe materialeve tjera të ngurta						m ²	4045	0.30	1,213.38
1.8	Demolimi i gurëve skajorë egzistues me dim 18x24 dhe materialeve tjera të ngurta duke përfshirë edhe transportin.						m'	575	0.50	287.50
1.9	Demolimi i gurëve skajorë egzistues me dim 10x20 dhe materialeve tjera të ngurta duke përfshirë edhe transportin.						m'	546	0.50	273.00
1.10	Demolimi dhe transporti deri në depoti i materialeve të betonit dhe materialeve tjera të ngurta.						m ³	8	30.00	246.00
1.11	Demolimi i gypave egzistues të kanalizimit dhe gypave tjerë egzistues dhe transporti deri në depoti.						m'	65	5.00	325.00
1.12	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.						orë	10	10.00	100.00
TOTAL PUNËT E DEMOLIMIT :									4,173.69	
2.0 PUNËT E DHEUT										
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të, IV-të dhe V-të me ngarkim dhe bartje deri në depoti në largësi 15km.						m ³	5592	1.00	5,592.00
2.2	Grëritja, planifikimi, rrafshimi i nënbazës dhe ngjeshja deri në modulën e ngjeshmërisë 25N/mm ²						m ²	6137	0.25	1,534.25
2.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e gjeotekstilit 400gr/m ²						m ²	7139	1.30	9,280.70
2.4	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushës nga guri gëlqeror me CBR>20% dhe me diametër 0-150mm me kompaktim MV>50Mn/m ² (në gjendje të ngjeshur).						m ³	2695	4.50	12,127.50
2.5	Furnizimi, transporti, punimi i bankinave me tampon.						m ³	98	3.00	294.00
PUNIMET E DHEUT									28,828.45	
3.0 PUNËT E TAMPONIT										
3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e rëres së imt si shtres rrafshuese nën kocka betoni me t=5cm (në gjendje të ngjeshur).						m ³	71	6.50	461.50
3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e rëres së imt si shtres rrafshuese nën kocka betoni me t=5cm (si shtres mbrojtje e gjeotekstilit në gjendje të ngjeshur).						m ³	307	7.00	2,149.00
3.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit MV>80MN/m ² prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-63mm me trashësi 30cm në trup të rrugës (në gjendje të ngjeshur) si bazë për vendosjen e trupit të rrugës.						m ³	1861	6.00	11,166.00
3.4	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit MV>100MN/m ² prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-31.5mm me trashësi t=15 cm në rrugë (në gjendje të ngjeshur) si bazë për vendosjen e asfaltit.						m ³	875	7.00	6,125.00
TOTAL PUNËT E TAMPONIT:									19,901.50	
Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO				

4.0 PUNËT E BETON DHE ASFALTIT							
4.1	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve 18/24 MB40 M100 në shtresë betoni MB20 me pamje ngjyrë të bardhë (I perber nga cementi dhe agregati i bardhë) duke përfshir edhe testimet laboratorike për soliditet në shtypje, lakim abrazion dhe ngjirje shkrire.	m'	1187	8.50	10,089.50		
4.2	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve 8/20 MB40 M100 në shtresë betoni MB20, duke përfshir edhe testimet laboratorike për soliditet në shtypje, lakim abrazion dhe ngjirje shkrire.	m'	1171	5.00	5,855.00		
4.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i Plakave të betonit MB40 dhe trashësi t=80mm dy shtresore (dimenzione: 30x20 dhe 30x30) ose të ngjashme ku shtresa e parë është nga betoni I presuar ndërsa shtresa e dytë nga materialet e grimcuara si: Graniti, Kuarci, Diabazi etj me trashësi t=15mm, (trashësia në vlera referuse të standarteve evropiane EN 13748-2. Plaka për përdorim në hapësira të hapura në ambient të jashtëm. Për të qenë i kualifikuar si material duhet të plotësoj standartet: EC(deklaration of conformity), Produkti të posedoj shenjen CE në përputhje me direktivat per CPD (Construction Product Directive) dhe EN 13748-2 për Plaka të ambienteve të jashtme. Montimi përfshinë edhe mbushjen e fugave me rërë të imët si dhe ngjeshja e tyre. Ngjyra e plakave dhe dizajni i montimit përcaktohet nga mbikqyrësi në bashkpunim me projektuesin.	m²	1490	19.00	28,310.00		
4.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajshëm AB11 BIT 60/90 me përforcues të asfaltit me përberje të fibrave të Aramidit dhe Polyolefineve (ekuivalent me FORTA F) ose materiale të tjera me përbanje dhe karakteristika të njëjta (500gr/1 ton asfalt) me trashësi t=4.0cm si dhe sterpikjen me emulsion në tërë hapësirën e shiritit të komunikacionit.	m²	4663	9.00	41,967.00		
4.5	Furnizimi, transporti dhe punimi i shtresës së bitoagregatit: BA22 me BIT 60/90 me trashësi t=8.0cm si dhe sterpikjen me emulsion në hapësirat rrugës.	m²	4663	13.80	64,349.40		
					150,570.90		

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
------------	--------------------------	---------------	--------	-------	-------------	------------------

6.0 SINJALIZIMI VERTIKAL						
5.1	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e shenjave të trafikut në formë rrethore përfshirë dhe shenjen STOP me diametër 600 mm.	copë	8	100.00	800.00	
5.2	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e tabelave drejtkëndore të informimit me dimensione 600x600mm	copë	18	100.00	1,800.00	

Verejtje: Foliet e sipërfaqeve retroreflektuese të shenjave të trafikut duhet të punohen së paku të shkalles së dytë retro-reflektuese të tipit High Intensity Grade - HIG.						TOTALI SINJALIZIMI VERTIKAL	2,600.00
---	--	--	--	--	--	-----------------------------	----------

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
------------	--------------------------	---------------	--------	-------	-------------	------------------

6.0 SINJALIZIMI HORIZONTAL						
6.1	Furnizimi dhe punimi në rrugë të vijave gjatësore të bardha të plota (gjerësia 120 mm)	m'	350	3.00	1,050.00	
6.2	Furnizimi dhe punimi në rrugë me vijë të bardha të ndërprera (3+3 m. me gjatësi 120 mm)	m'	225	3.00	675.00	
6.3	Furnizimi dhe punimi në rrugë me vijë të bardha të ndërprera (1+1 m. me gjatësi 120 mm)	m'	140	3.00	420.00	
6.4	Furnizimi dhe punimi në rrugë të vijave të bardha tërthore (të plota) të ndalimit (gjerësia 500 mm)	m'	7	3.00	21.00	
6.5	Furnizimi dhe punimi në rrugë për shenjinin e vendkalimit të këmbësorëve (pjesa e ngjyrosur e rrugës)	m²	50	20.00	1,000.00	
6.6	Furnizimi dhe punimi në rrugë të vijave tërthore të bardha të ndërprera, para vendkalimit të këmbësorëve (0.5+0.5 m, me gjerësi 0,25 m)	m'	35	25.00	875.00	
6.7	Furnizimi dhe punimi në rrugë për vendosjen e shpirtave për orientim të levizjes	m²	14	30.00	420.00	

Verejtje: Shenjat horizontale duhet të punohen nga masat e perziera plastike dy komponenteshe të ftohet me përberje të grimcave fluorecente						TOTALI SINJALIZIMI HORIZONTAL	4,461.00
---	--	--	--	--	--	-------------------------------	----------

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
------------	--------------------------	---------------	--------	-------	-------------	------------------

8.0 TË NDRYSHME						
7.1	Demolimi dhe largimi në depoti i shtyllave elektrike egzistuese nga druri dhe betoni.	copë	7	30.00	210.00	
7.2	Porosia, transporti i shtyllave të betonit h=9m (9/1000) duke përfshirë edhe rehabilitimin e rrjetës ekzistuese në shtylla të reja, punimin e themeleve të shtyllave, vendosja gypave të betonit Ø 500 mm, betonimi, mbushja me zhavor e hapësirës mes shtyllave të betonit dhe shtyllave elektrike të betonit (I kompletuar).	copë	7	400.00	2,800.00	
7.3	Ngjirja, nivelizimi, montimi i kapakëve prej gize, për pesha të rënda për instalime të elektrikes ose telefonis. Në çmim të lloraritit edhe betonimi i kurorës prej betonarmes C-25/30 sipas nivelit të rrugës së projektuar.	copë	4	35.00	140.00	
7.4	Furnizimi transporti montimi i kapakëve prej gize, për pesha të rënda për instalime të elektrikes ose telefonis. Në çmim të lloraritit edhe betonimi i kurorës prej betonarmes C-25/30.	copë	4	120.00	480.00	

7.5	Furnizimi dhe instalimi i llambës kompakte të LED teknologjisë 65W. Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet të plotësoj standartet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë: • Mbrojtje mekanike; IP65 (IP66) • Qëndrueshmëri pune: ≥ 50000 (h) • Efikasiteti i ndriçueshmërisë së LED-it: ≥140 lm/W • Në 50000 (h/punë) të LED-it: L70/B20 • Temperaturë të ngjyrës: ≤ 5000K • Tension pune: 90...270 V (50Hz) • Faktor të fuqisë: ≥ 0.92 • Temperaturë pune: (-40 ... +60)°C • Mbrojtje në goditje: IK10 • Garanci: ≥ 5 vite.	copë	7	300.00	2,100.00	
-----	---	------	---	--------	----------	--

TOTALI TË NDRYSHME						5,730.00
--------------------	--	--	--	--	--	----------

REKAPITULIM I RRUGËS "AGRON RAMA" NË SHKABAJ						
1.0	PUNËT E DEMOLIMIT					4,173.69
2.0	PUNËT E DHEUT					28,828.45
3.0	PUNËT E TAMPONIT					19,901.50
4.0	PUNËT E BETON DHE ASFALTIT					150,570.90
6.0	SINJALIZIMI VERTIKAL					2,600.00
7.0	SINJALIZIMI HORIZONTAL					4,461.00
8.0	TË NDRYSHME					5,730.00

Totali						216,265.54
--------	--	--	--	--	--	------------

KANALIZIMI ATMOSFERIK- RRUGA AGRON RAMA NË SHKABAJ						
---	--	--	--	--	--	--



Nr. rendor	Pozicio ni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
1.0 PUNËT E DEMOLIMIT DHE DHEUT						
1.1		Para fillimit të punimeve duhet të bëhet piketimi gjeodezik në terren i trasesë së projektuar të rrjetit të kanalizimit ATM duke përfshirë: aksin e gypit, puselat, dhe elemente të tjera të rrjetës me piketa (shenja me ngjyrë permanente në kunja druri anash kanalit dhe puselave). Ky piketim duhet të realizohet në formë të vazhdueshme paralel me punimet ku përveq piketave të vendosura duhet që pajcë të vendosja e gypave të bëhet me matje GPS, TCR ose Nivelin.	m'	791	0.30	237.30
1.2		Inqizimi, i rrjetit sipas gjendjes së ekzekutuar të kanalizimit (pas ekzekutimit të rrjetit të kanalizimit). Inqizimi gjeodezik duhet të bëhet nga kompanija e licensuar për këtë lloj aktiviteti. Materiali duhet të dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.	m'	791	0.30	237.30
1.3		Pastrimi i terrenit, demolimi i materialeve tjera të ngurta, puslave ekzistuese, gypave të infrastruktures nëntokësore etj., në pjesën ku do të zhvillohet traseja e kanalizimit si dhe largimi i ktyre materialeve deri në deponi (aty ku përcakton organi mbikqyrës).	paush all	1	400.00	400.00
1.4		Realizimi i lidhjeve të gypave të kanalizimit atn nga objektet egzistuese në rrjetin e ri të kanalizimit, duke përfshirë hapjen e vrimes mbivlljen dhe të gjitha pozicionet e nevojshme për një funksionim të plotë.	copë	10	150.00	1,500.00
1.5		Realizimi i lidhjes së gypit të projektuar në PK-55 në rrugën Alush Hoti, në PKekzist. në rrugën Agron Rama, duke përfshirë të gjitha pozicionet e nevojshme për një funksionim të plotë.	copë	1	200.00	200.00
1.6		Gërmimi me dorë, makinë, dhe transporti deri në deponi i dheut, me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikqyrës, dheu është i kateg. së III-të IV, V dhe VI-të. Tëhet e kanaleve duhet të gërmohet në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mihur duhet të menjahet larg kanalit në largësi min. 1.00 m'. - Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit deri në II= 1.8m', kurse gjërësia varet nga profili (Ø) i gypit.			0.00	
a		Gërmimi me makinë 90%	m³	998	1.00	998.21
b		Gërmimi me dorë 10%	m³	111	1.10	122.00
1.7		Mbrojtja e gropës ndërtimore në tërë gjatësinë e kanalit.	m'	50	0.10	5.00
1.8		Zgjerimi dhe thellimi në vendet e puselave. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm, në dy metër gjatësi kol.	m³	64	1.00	64.00
1.9		Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m² të sipërfaqes reale të planifikuar.	m²	712	0.50	355.95
1.10		Furnizimi, shpërndarja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=0.4mm, sipas detajit në projekt.	m³	258	4.00	1,032.24
1.11		Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresën e zhavorit standart për rrjetë të kanalizimit atmosferik.	m'	791	0.10	79.10
1.12		Matja gjeodezike e elementeve të rrjetit si dhe matja e gypit para mbulimit të kanalit në çdo lidhje mes dy gypave dhe në mes të gypit, të dhenat e matjeve duhet të përgaditen në formatin DWG dhe EXCEL dhe të dorëzohen në raporte javore tek KRUP-DPZB.	m'	791	0.50	395.50
1.13		Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri gelqeror lampon Ø-60mm duke e ngjeshur në shtresa max 20-30 cm me Mv>90Mn/m².	m³	627	4.00	2,507.24
1.14		Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	ore	10	10.00	100.00
TOTAL PUNËT E DHEUT:						8,233.84
2.0 PUNËT E BETON. DHE BETARME						
2.1		Përpunimi i fundit të puselës kontrolluese me C-20/25 (për punimin e pllakes nga betoni dhe kinetave sipas detajit në projekt). Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 20cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm, kurse diamaterin e kanë 1.300 mm.				
a		Për puselata rrugore	m³	14	40.00	576.00
2.2		Ngritja, nivëlizimi dhe betonimi i kapakëve për puselat egzistues me kapakë prej gize, për pesha të rënda. Në çmim të llogaritjet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.	copë	13	50.00	650.00
2.3		Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për puselën e ujmbledhësve me dim: 60*40cm.	copë	32	80.00	2,560.00
2.4		Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit armuar me shpuarjen e hapsirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentoje. Për secilën puselë është e nevojshme të furnizohet unazat e prerjes konstante Ø1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø1000mm në Ø700 mm) në pjesën e ngushtë të të cilit montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurohet sipas nevojës në varshmëri të ndryshimit të lartësisë së puselës. Është e nevojshme të furnizohet unaza në formë të konit dhe me formë konstante:				
a		Unaza në formë të konit	copë	32	60.00	1,920.00
b		Me profil konstant	m'	30	65.00	1,950.00
TOTALI						7,656.00
3.0 PUNËT METAL PUNUESE						
3.1		Furnizimi transporti montimi i kapakëve prej gize DN-600 mm, konformi Standardit EN124, klasa D400 kN. pesha e kapakut T=40t. Në çmim të llogaritjet edhe betonimi i kurorës prej beton-armesë C-25/30. Në çmim të llogaritjet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.				
a		Për puselata rrugore	copë	32	135.00	4,320.00
3.2		Shkallët në puselata				
		Furnizimi, transporti dhe ndërtimi i shkallëve të hekurtë Ø 20 mm në murin e puselës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korrozionit. Llogaritja me copë.				
a		Për puselata rrugore	copë	85	3.00	255.00
3.3		Furnizimi, transporti dhe montimi i grilave të puselave për ujëbledhësat (prej gize), për pesha të rënda. Në çmim të llogaritjet: betonimi i kurorës prej beton armesë C-25/30.	copë	32	130.00	4,160.00
TOTALI						8,735.00
4.0 PUNËT E MONTUESE						
4.1		Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar të kanalizimit PE SN8, në bazë të standardit EN 13476-3 dhe ISO 9969, duke përfshirë edhe lidhjen e gypave me puselën e kanalizimit, duke mblytur zbrazdësirat me llaq çimento, në mënyrë që të mos ketë infiltrime të ujrave anësore si dhe ujrave nëntokësore në puselata. Paga bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet.				
a		(Për Um dhe për kinetë të objekteve) DN- 200 mm	m'	110	12.00	1,320.00
b		Për kolektorë DN- 250 mm	m'	466	9.00	4,194.00
c		Për kolektorë DN- 315 mm	m'	215	14.00	3,010.00



4						TOTALI	8,524.00
		5.0 TESTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMIT ATMOSFERIK					
	5.1	Testimi i rrjetit të kanalizimit ATMOSFERIK sipas normave teknike, nga kompanija e certifikuar për këtë lloj aktiviteti, si dhe përpilimi i raportit me shkrim për këtë testim. Raporti i testimit duhet të dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.				m'	791 0.10 79.10
	5.2	Pas përfundimit (implementimit) dhe para pranimit teknik final të projektit, duhet të bëhet kompletimi i dokumentacionit teknik ku duhet të përfshihet i gjithë dokumentacioni duke përfshirë: Situacionin e rrjetit, Profilët gjatësorë të zbatuara, detajet e puselave, nyjet, folot gjate implementimit dhe inqizimi gjeodezik i trases sipas pershkrimit në specifikacionin teknik (Inxhinierik) dhe të dorëzohen në formë manuale (kopje e fortë) dhe digjitale (DWG dhe SHAPEFILE) në 3 kopje.				m'	791 0.50 395.50
5		Kopiet e forta duhet të jenë të përbashkëtuara me përpjesëtim sipas normave teknike të projektit.					
						TOTALI	474.60
REKAPITULIM KANALIZIMI ATMOSFERIK- RRUGA AGRON RAMA NË SHKABAJ							
1.0	PUNËT E DHEUT						8,233.84
2.0	PUNËT E BETONIT DHE BETON-ARME						7,656.00
3.0	PUNËT METAL-PUNUESE						8,735.00
4.0	PUNËT MONTUESE						8,524.00
5.0	TESTIMI I RRJETIT						474.60
						Totali:	33,623.44
REKAPITULIM							
1	RIKONSTRUIIMI I RRUGËS AGRON RAMA NË SHKABAJ						216,265.54
2	KANALIZIMI ATMOSFERIK NË RRUGËN AGRON RAMA NË SHKABAJ						33,623.44
						Totali:	249,888.98
NDERTIMI I RRUGËS LIDHËSE NE MES RRUGËS: AGRON RAMA DHE HAZIR HAXHOLLI NË SHKABAJ							
Gjatësia L=249,24m							
Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO	
1.0 PUNËT E DEMOLIMIT							
	1.1	Piketimi dhe ruajtja e shenjave gjeodezike për rrugë , trotuares dhe të gjitha objektet ndërmesë.	m'	249	0.30	74.77	
	1.2	Hartimi i projektit të egzekutuar të rrugës me infrastrukturë komplete.	m'	249	0.50	124.62	
1	1.3	Mobilizimi dhe rregullimi i punështes për punë si dhe identifikimi i instalimeve nentokore gjatë punimeve, ruajtja e tyre.	m'	249	0.50	124.62	
	1.5	Riparimi i instalimeve egzistuese nentokore në rast dëmtimi gjatë punimeve në brase.	m'	249	0.50	124.62	
	1.7	Demolimi dhe transporti deri në depoti i materialeve të betonit dhe materialeve tjera të ngurta.	m³	2	30.00	72.00	
	1.8	Demolimi i gypave egzistues të kanalizimit dhe gypave të egzistues dhe transporti deri në depoti.	m'	45	5.00	225.00	
	1.9	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	orë	10	10.00	100.00	
TOTAL PUNËT E DEMOLIMIT :						845.63	
2.0 PUNËT E DHEUT							
	2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të, IV-të dhe V-të me ngarkim dhe bartje deri në depoti në largësi 15km.	m³	1867	1.00	1,867.00	
	2.2	Gërvera, planifikimi, rrafshimi i nënbazës dhe ngjeshja deri në modulën e ngjeshmerisë 25N/mm²	m³	2294	0.25	573.50	
	2.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e gjeotekstit 400gr/m²	m²	2618	1.30	3,403.40	
	2.4	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushës nga guri qëllor me CBR>20% dhe me diametër 0-150mm me kompaktim MV>50Mn/m² (në gjendje të ngjeshur).	m³	1020	4.50	4,590.00	
	2.5	Furnizimi, transporti, punimi i bankinave me lampen.	m³	41	3.00	123.00	
PUNIMET E DHEUT						10,556.90	
3.0 PUNËT E TAMPONIT							
	3.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e rëres së imt si shtres rrafshuese nën kocka betoni me t=5cm (në gjendje të ngjeshur).	m³	26	6.50	169.00	
	3.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e rëres së imt si shtres rrafshuese nën kocka betoni me t=5cm (si shtres mbrojtëse e gjeotekstit në gjendje të ngjeshur).	m³	115	7.00	805.00	
	3.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit MV>80MN/m² prej gurit të thyer qëllor me fraksion: 0-63mm me trashësi 30cm në trup të rrugës (në gjendje të ngjeshur) si bazë për vendosjen e trupit të rrugës.	m³	657	6.00	3,942.00	
	3.4	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit MV>100MN/m² prej gurit të thyer qëllor me fraksion: 0-31.5mm me trashësi t=15 cm në rrugë (në gjendje të ngjeshur) si bazë për vendosjen e asfaltit.	m³	304	7.00	2,128.00	
TOTAL PUNËT E TAMPONIT:						7,044.00	
4.0 PUNËT E BETON DHE ASFALTIT							
	4.1	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve 18/24 MB40 M100 në shtresë betoni MB20 me pamje ngjyr të bardhë (I perber nga cementi dhe agregati I bardhë) duke përfshir edhe testimet laboratorike për soliditet në shtype, lakim abrazion dhe ngjirje shkricje.	m'	475	8.50	4,037.50	
	4.2	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve 8/20 MB40 M100 në shtresë betoni MB20, duke përfshir edhe testimet laboratorike për soliditet në shtype, lakim abrazion dhe ngjirje shkricje.	m'	473	5.00	2,365.00	

4	4.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i Pllakave të betonit M840 dhe trashësi t=80mm dy shtresore (dimenzione: 30x20 dhe 30x30) ose të ngjashme ku shtresa e parë është nga betoni i presuar ndërsa shtresa e dytë nga materialet e grimcuara si : Graniti, Kuarci, Diabazi etj me trashësi t=15mm, (trashësia në vlera referuse të standardeve evropian EN 13748-2. Pllaka per përdorim në hapësira të hapura në ambient të jashtëm. Për të qenë i kualifikuar si material duhet të plotësoj standartet : EC(deklaration of conformity), Produkti të posedoj shenjen CE në përputhje me direktivat per CPD (Construction Product Directive) dhe EN 13748-2 per Pllaka të ambienteve të jashtme. Montimi përfshinë edhe mbushjen e fugave me rërë të imët si dhe ngjeshja e tyre. Ngjyra e pllakave dhe dizajni i montimit përcaktohet nga mbikqyrësi në bashkpunim me projektuesin.	m ²	535	19.00	10,165.00
	4.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB11 BIT 60/90 me përforcues të asfaltit me përberje të fibrave të Aramidit dhe Polyolefineve (ekuivalent me FORTA FI) ose materiale të tjera me përbanje dhe karakteristika të njëjta (500gr/1 ton asfalt) me trashësi t=4,0cm si dhe sterpikjen me emulsion në tërë hapësirën e shiritit të komunikacionit.	m ²	1440	9.00	12,960.00
	4.5	Furnizimi, transporti dhe punimi i shtresës së bituagregatit: BA22 me BIT 60/90 me trashësi t=8.0cm si dhe sterpikjen me emulsion në hapësirë rrugës.	m ²	1440	13.80	19,872.00
						49,399.50

Nr. rendor	Pozicio ni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
6.0 SINJALIZIMI VERTIKAL						
6	6.1	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e shenjave të trafikut në formë rrethore përfshirë dhe shenjen STOP me diametër 600 mm.	copë	5	100.00	500.00
	6.2	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e tabelave drejtëkondore të informimit me dimensione 600x600mm	copë	3	100.00	300.00
	6.6	Verejtje: Foliet e sipërfaqeve retroreflektuese të shenjave të trafikut duhet të punohen së paku të shkallës së dytë retro-reflektuese të tipit High Intensity Grade -	TOTALI SINJALIZIMI VERTIKAL			
						800.00

Nr. rendor	Pozicio ni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
6.0 SINJALIZIMI HORIZONTAL						
7	7.1	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave gjatësore të bardha të plota (gjeresia 120 mm)	m'	140	3.00	420.00
	7.2	Furnizimi dhe punimi në rrugë me vija të bardha të ndërprera (3+3 m, me gjatësi 120 mm)	m'	85	3.00	255.00
	7.3	Furnizimi dhe punimi në rrugë me vija të bardha të ndërprera (1+1 m, me gjatësi 120 mm)	m'	0	3.00	0.00
	7.4	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave të bardha tërthore (të plota) të ndalimit (gjeresia 500 mm)	m'	15	3.00	45.00
	7.5	Furnizimi dhe punimi në rrugë për shënjimin e vendkalimit të këmbësorëve (pjesa e ngjyrosur e rrugës)	m ²	16	20.00	320.00
	7.6	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave tërthore të bardha të ndërprera, para vendkalimit të këmbësorëve (0.5+0.5 m, me gjatësi 0.25 m)	m'	12	25.00	300.00
	7.7	Furnizimi dhe punimi në rrugë për vendosjen e shigjetave për orientim të levizjes	m ²	4	30.00	120.00
Verejtje: Shenjat horizontale duhet të punohen nga masat e perziera plastike dy komponenteshe të ftohet me përberje të grimcave fluoescente						
TOTALI SINJALIZIMI HORIZONTAL						1,460.00

Nr. rendor		Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
1460.00							
8.0 TË NDRYSHME							
8.1	Demolimi dhe largimi në deponi i shtyllave elektrike ekzistuese nga rrugë dhe betoni.	copë	3	30.00	90.00		
8.2	Porosia, transporti i shtyllave të betonit h=9m (9/1000) duke përfshirë edhe rehabilitimin e rrjetës ekzistuese në shtylla të reja, punimin e themeleve të shtyllave, vendosja gypave të betonit Ø 500 mm, betonimi, mbushja me zhavor e hapësirës mes gypit të betonit dhe shtyllës elektrike të betonit (i kompletuar).	copë	3	400.00	1,200.00		
8.3	Ngjitja, nivelizimi, montimi i kapakëve prej gize, për pesha të rënda për instalime të elektrikes ose telefonis. Në çmim të llogarit edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30 sipas nivelit të rrugës së projektuar.	copë	2	35.00	70.00		
8.4	Furnizimi transporti montimi i kapakëve prej gize, për pesha të rënda për instalime të elektrikes ose telefonis. Në çmim të llogarit edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.	copë	2	120.00	240.00		
8	Furnizimi dhe instalimi i lamblës kompakte të LED teknologjisë 65W. Lambla nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet të plotësoj standartet Evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë: • Mbrojtje mekanike; IP65 (IP66) • Qëndrueshmëri pune: ≥ 50000 (h) • Efikasiteti ndriçueshmërisë së LED-it: ≥140 lm/W • Në 50000 (h/punë) të LED-it: L70/B20 • Temperaturë të ngjyrës: ≤ 5000K • Tension pune: 90...270 V (50Hz) • Faktor të fuqisë: ≥ 0.92 • Temperaturë pune: (-40 ... +60)°C • Mbrojtje në goditje: IK10 • Garanci: ≥ 5 vite. Ose me karakteristika ekuivalente	copë	3	300.00	900.00		
TOTALI TË NDRYSHME							2,500.00

REKAPITULIM-Rruga lidhëse me rr.H.Haxholli		
1.0	PUNET E DEMOLIMIT	
2.0	PUNET E DHEUT	845.63
3.0	PUNET E TAMPONIT	10,556.90
4.0	PUNET E BETON DHE ASFALITIT	7,044.00
6.0	SINJALIZIMI VERTIKAL	49,399.50
7.0	SINJALIZIMI HORIZONTAL	800.00
8.0	TË NDRYSHME	1,460.00
Totali:		72,606.03

						72,606.03
KANALIZIMI ATMOSFERIK						
Rr. "Lidhëse në me rr. Hazir Haxholli - Shkabaj						
Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës				
		1.0 PUNËT E DEMOLIMIT DHE DHEUT				

1	1.1	Para fillimit të punimeve duhet të bëhet piktetimi gjeodezik në terren i trasesë së projektuar të rrjetit të kanalizimit ATM duke përfshirë: aksin e gypit, pusët, dhe elemente të tjera të rrjetit me pikula (shenja me ngjyrë permanente në kunja druri anasi kanalit dhe pusëve). Ky piktetim duhet të realizohet në formë të vazhdueshme paralel me punimet ku përveq piktetave të vendosura duhet që pajtë të vendosia e gypave të bëhet me matje (GPS, TCR ose Nivelir).	m'	265	0.30	79.50
	1.2	Inqizimi, i rrjetit sipas gjendjes së ekzekutuar të kanalizimit (pas ekzekutimit të rrjetit të kanalizimit). Inqizimi gjeodezik duhet të bëhet nga kompania e licensuar për këtë lloj aktiviteti. Materiali duhet të dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.	m'	265	0.30	79.50
	1.3	Pastrimi i terrenit, demolimi i materialeve tjera të ngurta, pusëve ekzistues, gypave të infrastruktures nëntokësore etj., në pjesën ku do të zhvillohet traseja e kanalizimit si dhe largimi i ktyre materialeve deri në deponi (aty ku përcakton organi mbikëqyres).	paush all	1	400.00	400.00
	1.4	Realizimi i lidhjeve të gypave të kanalizimit atm nga objektet ekzistuese në rrjetin e ri të kanalizimit, duke përfshirë hapjen e vrimës mbylljen dhe të gjitha pozicionet e nevojshme për një funksionim të plotë.	copë	5	150.00	750.00
	1.5	Realizimi i lidhjes së gypit të projektuar në PK-22 në rrugën Agron Rama duke përfshirë të gjitha pozicionet e nevojshme për një funksionim të plotë.	copë	1	200.00	200.00
	1.6	Gërmimi me dorë, makinë, dhe transporti deri në deponi i dheut, me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikëqyres, dheu është i kateg. së III-të IV, V dhe VI-të. Tëhet e kanaleve duhet të gërmohet në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mihur duhet të menjaherë larg kanalit në largësi min. 1.00 m'. - Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit deri në H= 1,6m', kurse gjërësia varet nga profili (Ø) i gypit.			0.00	
	a	përmimi me makinë 90%	m³	272	1.00	272.43
	b	përmimi me dorë 10%	m³	30	1.10	33.30
	1.7	Mbrojtja e gropës ndërtimore në tërësi gjatësinë e kanalit.	m'	20	0.10	2.00
	1.8	Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusëve. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm, në dy metër gjatësi kol. 9 pusë	m³	18	1.00	18.00
	1.9	Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuar.	m²	239	0.50	119.25
	1.10	Furnizimi, shtrirja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=0.4mm, sipas detajit në projekt.	m³	81	4.00	325.80
	1.11	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtrësen e zhavorit standard për rrjetin të kanalizimit atmosferik.	m'	265	0.10	26.50
	1.12	Matja gjeodezike e elementeve të rrjetit si dhe matja e gypit para mbulimit të kanalit në çdo lidhje mes dy gypave dhe në mes të gypit, të dhënat e matjeve duhet të përgaditen në formatin DWG dhe EXCEL dhe të dorëzohen në raporte javore tek KRUP-DPZH.	m'	265	0.50	132.50
	1.13	Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri golqeror tampon Ø 60mm duke e ngjeshur në shtresa max 20-30 cm me Mv>90Mn/m2.	m³	161	4.00	644.80
	1.14	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	ore	10	10.00	100.00
TOTAL PUNET E DHEUT:						3,183.58

Nr. rendor	Pozicio ni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
2		2.0 PUNËT E BETON. DHE BET. ARME				
	2.1	Përpunimi i fundit të pusëtës kontrolluese me C-20/25 (për punimin e pllakes nga betoni dhe kënetave sipas detajit në projekt). Trastësia (lartësia) mesatare e fundit është 20cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm. kurse diamaterin e kanë 1.300 mm.				
	a	për puseta rrugore				
	2.2	Ngrija, nivelizimi dhe betonimi i kapakëve për pusët ekzistues me kapakë prej gize, për pesha të rënda. Në çmim të llogaritjet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.	m³	4	40.00	162.00
	2.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për pusët e ujmbledhësve me dim: 60*40cm.	copë	2	50.00	100.00
	2.4	Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit armuar me shpuarjen e lapsirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentoje. Për secilin pusët është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø1000mm në Ø700 mm) në pjesën e ngushtë të cilin montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurohet sipas nevojës në varshim të ndryshimit të lartësisë së pusëtës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante.	copë	9	80.00	720.00
	a	Unaza në formë të konit	copë	9	60.00	540.00
	b	Me profil konstant	m'	10	65.00	650.00
TOTALI						2,172.00

Nr. rendor	Pozicio ni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
3		3.0 PUNËT METAL PUNUESE				
	3.1	Furnizimi transporti montimi i kapakëve prej gize DN-600 mm, konform Standardit EN124, klasa D400 kN. pesha e kapakut T=40t. Në çmim të llogaritjet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30. Në çmim të llogaritjet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.				
	a	për puseta rrugore				
	3.2	Shkallët në puseta	copë	9	135.00	1,215.00
	3.3	Furnizimi, transporti dhe ndërtimi montimi i shkallëve të hekurtat Ø 20 mm në murin e pusëtës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korozionit. Llogaritja me copë.				
4		4.0 PUNËT E MONTUESE				
	4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar të kanalizimit PE SN8, në bazë të standardit EN 13476-3 dhe ISO 9969, duke përfshirë edhe lidhjen e gypave me pusët e kanalizimit, duke mbyllur zbrastësirat me llaq çimento, në mënyrë që të mos ketë infiltrime të ujërave anësore si dhe ujërave nëntokësore në puseta. Pajesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet.				
	a	(për Um dhe për kryqe të objekteve) DN- 200 mm	m'	35	12.00	420.00
	b	për kolektorë DN- 250 mm	m'	230	9.00	2,070.00
TOTALI						2,490.00

5.1	5.0 TESTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMIT ATMOSFERIK					
	Testimi i rrjetit të kanalizimit ATMOSFERIK sipas normave teknike, nga kompania e çertifikuar për këtë lloj aktiviteti, si dhe përpilimi i raportit me shkrim për këtë testin. Raporti i testimit duhet të dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.					
			m'	265	0.10	26.50



5	5.2	Pas përfundimit (implementimit) dhe para pranimit teknik final të projektit, duhet të bëhet kompletimi i dokumentacionit teknik ku duhet të përfshihet i gjithë dokumentacioni duke përfshirë: Situacionin e rrjetit, Profilin gjatësor të zbatuara, detalet e pusetave, nyjet, fotot gjatë implementimit dhe inqizimi gjeodezik i trases sipas pershkrimit ne specifkacionin teknik (Inzhinierik) dhe të dorëzohen në formë manuale (kopje e fortë) dhe digjitale (DWG dhe SHAPEFILE) në 3 kopje. Kopjet e forta duhet të kenë të përcaktuar me qartësi sipas normave teknike të projektit.	m'	265	0.50	132.50
TOTALI						159.00

KANALIZIMI ATMOSFERIK			
1.0	PUNËT E DHEUT		3,183.58
2.0	PUNËT E BETONIT DHE BETON-ARME		2,172.00
3.0	PUNËT METAL-PUNUESE		2,445.00
4.0	PUNËT MONTUESE		2,490.00
5.0	TESTIMI I RRJETIT		159.00
Totali:			10,449.58

KANALIZIMI FEKAL					
Rr. "Lidhëse në me rr. Hazir Haxholli. - Shkabaj					
Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi total EURO
1.0 PUNËT E DEMOLIMIT DHE DHEUT					
1.1		Para fillimit të punimeve duhet të bëhet piketimi gjeodezik në terren i trasesë së projektuar të rrjetit të kanalizimit fekal duke përfshirë: aksin e gypit, puseta, dhe elemente të tjera të rrjetit me piketa (shenja me ngjyrë permanente në kupa druri anash kanalit dhe puseta). Ky piketim duhet të realizohet në formë të vazhdueshme paralel me punimet ku përveq piketave të vendosura duhet që paljetër vendosja e gypave të bëhet me matje (GPS, TCR ose Nivelir).	m'	265	79.50
1.2		Inqizimi, i rrjetit sipas gjendjes së ekzekutuar të kanalizimit (pas ekzekutimit të rrjetit të kanalizimit). Inqizimi gjeodezik duhet të bëhet nga kompania e licensuar për këtë lloj aktiviteti. Materiali duhet të dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.	m'	265	79.50
1.4		Realizimi i lidhjeve të gypave të kanalizimit atm nga objektet egzistuese në rrjetin e ri të kanalizimit, duke përfshirë hapjen e vrimes mbulljen dhe të gjitha pozicionet e nevojshme për një funksionim të plotë.	copë	5	750.00
1.5		Realizimi i lidhjeve të gypit të projektuar në Prockë duke përfshirë të gjitha pozicionet e nevojshme për një funksionim të plotë.	copë	1	200.00
1.6		Gërmimi me dorë, makinë, dhe transporti deri në deponi i dheut, me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikqyrës, dheu është i kategorisë III-të IV, V dhe VI-të. Tehtet e kanaleve duhet të gërmohen në formë të rregullit dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mihur duhet të menajohet larg kanalit në largësi min. 1,00 m'. - Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit deri në H= 1,6m', kurse gjërësia varet nga profili (Ø) i gypit.			
a		Gërmimi me makinë 90%	m³	474	1.00
b		Gërmimi me dorë 10%	m³	53	1.10
1.7		Mbrojtja e projektit ndërtimor në tërësi gjatësinë e kanalit.	m'	230	0.10
1.8		Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm, në dy metër gjatësi kol.	m³	20	1.00
1.9		Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuar.	m²	239	0.50
1.10		Furnizimi, shtrirja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=0.4mm, sipas detajit në projekt.	m³	81	4.00
1.11		Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresën e zhavorit standard për rrjeta të kanalizimit atmosferik.	m'	265	0.10
1.12		Matja gjeodezike e elementeve të rrjetit si dhe matja e gypit para mbulimit të kanalit në çdo lidhje mes dy gypave dhe në mes të gypit, të dhenat e matjeve duhet të përgaditen në formatin DWG dhe EXCEL dhe të dorëzohen në raporte javore tek KRUP-DPZH.	m'	265	0.50
1.13		Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri gëlqeror tampon 0-60mm duke e ngjeshur në shtresa max 20-30 cm me Mv>90Mn/m2.	m³	447	4.00
1.14		Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë punimit të kanalit.	ore	10	10.00
TOTAL PUNËT E DHEUT:					4,175.02

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi total EURO
2.0 PUNËT E BETON, DIJE BET-ARME					
2.1		Përpunimi i fundit të pusetës kontrolluese me C-20/25 (për punimin e pllakes nga betoni dhe kinetave sipas detajit në projekt). Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 20cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të kalshme montuese në betonin Ø1000 mm, kurse diametrin e kanë 1.300 mm.			
a		Për puseta rrugore	m³	5	40.00
2.2		Ngjitja, nivelizimi dhe betonimi i kapakëve për pusetat egzistues me kapakë prej gize, për pesha të rënda. Në çmim të llogaritjes edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.	copë	1	50.00
2.4		Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit armuar me shpuarjen e hapsirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentoje. Për secilën pusetë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø1000mm në Ø700 mm) në pjesën e ngushtë të të cilit montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varshmëri të ndryshimit të lartësisë së pusetës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante.			
a		Unaza në formë të konit	copë	10	60.00
b		Me profil konstant	m'	18	65.00
TOTALI					2,000.00

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi total EURO
3.0 PUNËT METAL-PUNUESE					
3.1		Furnizimi transporti montimi i kapakëve prej gize DN-600 mm, konform Standardit EN124, klasa D400 kN, pesha e kapakut T=40t. Në çmim të llogaritjes edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30. Në çmim të llogaritjes edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.			
a		Për puseta rrugore	copë	10	135.00
TOTALI					1,350.00

3.2		Shkallët në pusela				
a		Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurtë Ø 20 mm në murin e pusëtës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korozionit. Llogaritja me copë.	copë	55	3.00	165.00
					TOTALI	1,515.00
4		4.0 PUNËT E MONTUESE				
4.1		Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar të kanalizimit PE SN8, në bazë të standardit EN 13476-3 dhe ISO 9909, duke përfshirë edhe lidhjen e gypave me puseten e kanalizimit, duke mbyllur zbrazdësirat me llaq qimento, në mënyrë që të mos ketë infiltrime të ujrave anësore si dhe ujrave nëntokësore në pusela. Paga bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet.				
a		(për kyqe të objekteve) DN- 200 mm	m'	35	12.00	420.00
b		për kolektorë DN- 250 mm	m'	230	9.00	2,070.00
					TOTALI	2,490.00
5		5.0 TESTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMIT ATMOSFERIK				
5.1		Testimi i rrjetit të kanalizimit FEK sipas normave teknike, nga kompania e certifikuar për këtë lloj aktiviteti, si dhe kopje elektronike.	m'	265	0.10	26.50
5.2		Pas përfundimit (implementimit) dhe para pranimit teknik final të projektit, duhet të bëhet kompletimi i dokumentacionit teknik ku duhet të përfshihet i gjithë dokumentacioni duke përfshirë: Situacionin e rrjetit, Profilet gjatësore të zbatuara, detalet e pusetave, nyjet, fotot gjatë implementimit dhe inqizimi gjeodezik i trases sipas përshkrimit SHAPEFILE në 3 kopje.	m'	265	0.50	132.50
		Kopjet e forta duhet të jenë të përcaditura me përzierje sipas normave teknike të projektit.				
					TOTALI	159.00

REKAPITULIM- KANALIZIMI FEKAL					
Rr. "Lidhëse me rr. Haxhi Haxholli - Shkabaj"					
1.0		PUNËT E DHEUT		4,175.02	
2.0		PUNËT E BETONIT DHE BETON-ARME		2,000.00	
3.0		PUNËT METAL-PUNUJSE		1,515.00	
4.0		PUNËT MONTUESE		2,490.00	
5.0		TESTIMI I RRJETIT		159.00	
		Totali:		10,339.02	

Rekapitulim i përgjithshëm-rr.lidhëse me rr.HAXHOLLI					
1	PROJEKTI I RRUGES				72,606.03
2	KANALIZIMI ATMOSFERIK				10,449.58
3	KANALIZIMI FEKAL				10,339.02
Totali:					93,394.62

REKAPITULIM I PERGJITHSHEM					
1	RIKONSTRUIMI I RRUGES EVA BRENDLI DHE BEDRI DEDJA NË SHKABAJ				146,202.92
2	RIKONSTRUIMI I RRUGES "AGRON RAMA" NË SHKABAJ				249,888.98
3	NDERTIMI I RRUGES LIDHËSE NË MES RRUGES AGRON RAMA DHE HAZIR HAXHOLLI NË SHKABAJ				93,394.62
Totali:					489,486.53





ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Policies me Nr. **113092**

Për **KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES**

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **Gashi Ing SH.P.K.**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Ndërtimi i disa rrugëve në Komunë të Prishtinës -LOT 6 - Ndërtimi i rrugëve Bardhok Biba, Qemal Stafa, Plava dhe Agron Rama në Shkabaj**

Nr. prokurimit: 616-22-14684-5-1-1 , Nr. brendshëm: //

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **48,948.65€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **48,948.65€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.


Kjo siguri vlenë 365 ditë kalendarike prej **05.05.2023** deri më **04.05.2024**

Data lëshimit: 05.05.2023

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.

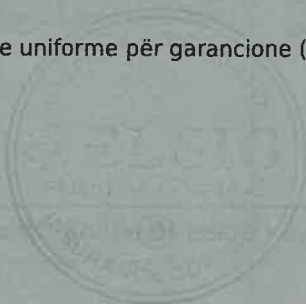



ELSIG

Gjithcka që duhet ta keni

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Kompania e sigurimeve ELSIG sh.a , Prishtinë, Adresa: Rr. "Tringë Ismajli"-nr,19,
Tel: +383 (0) 38 221 112; Fax: +383 (0) 38 221 115, E-mail: office@kselsig.com



POLICË PËR SIGURIMIN E GARANCISË SË EKZEKUTIMIT TË KONTRATËS

Nr. Police: **113092**

Kontraktuesi	
Emri	Gashi Ing SH.P.K.
Përfaqësuar nga	Enver Gashi
Adresa	Nebih Hodo Kuqi
Nr i Biznesit	811280403
Telefoni	044183856

Përfituesi	
Emri	KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES
Adresa	PRISHTINË

Garantuesi	
Emri	Elsig
Banka	NLB
Garantuesit	

Mbulueshmëria e Police	
Shuma Siguruar	48,948.65
Periudha Sigurimit	05.05.2023 - 04.05.2024
Primi	881.08
Tvsh	158.59
Primi Bruto	1,039.67
Data e lëshimit	05.05.2023 10:10

Aktiviteti Ekonomik:
Ndërtimi i disa rrugëve në Komunë të Prishtinës -LOT 6 -
Ndërtimi i rrugëve Bardhok Biba, Qemal Stafa, Plava dhe
Agron Rama në Shkabaj

Lënda e Garancisë

Detyrimet e Siguruesit ndaj Përfituesit sipas kësaj Police të sigurimit janë:

- Mbështetur në këtë Police - Garancie, Siguruesi / Garantuesi merre përsipër që të plotësojë çdo detyrim kontraktori i cili është i garantuar me këtë police.
- Përfituesi e ka të drejtën t'i drejtohet Siguruesit / Garantuesit për marrjen e dëmshpërblimit deri në shumën e garantuar, vetëm kur detyrimet kontraktuale nuk plotësohen për faj të të Siguruarit / Kontraktuesit - Ekzekutuesit të Kontratës.
- Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit, Siguruesit/Garantuesit i lind e drejta që t'i drejtohet të Siguruarit/Kontraktuesit, me të gjitha mjetet ligjore, për të bërë rimbursimin e shpenzimeve të kryera në funksion të plotësimit të detyrimeve ndaj përfituesit (cedimi i të drejtave nga Përfituesi të Siguruesit/Garantuesit).
- Ky sigurim është lidhur sipas Kushteve të përgjithshme të Sigurimit të Garancive dhe ekzekutimit të kontratës të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Police.
- Për polica të sigurimit - Ekzekutimi i kontratave - pjesë përbërëse e kësaj police është kontrata e ekzekutimit të punëve ndërmjet autoritetit kontraktues (Përfituesi) dhe Operatori Ekzekutues (të Siguruarit) di dhe marrëveshja e lidhur në mes Siguruesit dhe Operatorit Ekonomik (hipoteka e lënë peng)

Me nënshkrimin e kësaj kontrate pajtohem që Kompania e Sigurimit ti ruaj të dhënat e mia personale / të dhënat e biznesit, të cilat do të përdoren nga Kompania për qëllime statistikore, hulumtim/raportim në Regjistrin Kreditor të Kosovës si dhe transferim tek një palë e tretë me qëllim të trajtimit të dëmeve.

Me nënshkrimin e kësaj police të sigurimit, nënkuptohet se unë i siguruari me vullnet të lirë, të barabartë dhe me mirëbesim kam pranuar primin e sigurimit, kam lexuar, kuptuar dhe pranuar kushtet e sigurimit.
My signature in this insurance policy signifies that I the insured with good will have accepted the insurance premium. I have read, understood and accepted the insurance terms and conditions



Kompania e Sigurimeve Elsig
Blerona Suka 3737



Përfaqësuesi i të siguruarit
Enver Gashi



ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Policies me Nr. **113091**

Për **KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES**

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **Gashi Ing SH.P.K.**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Ndërtimi i disa rrugëve në Komunë të Prishtinës - LOT 3 - Ndërtimi i rrugës Aleks Çaçi**

Nr. prokurimit: 616-22-14684-5-1-1 , Nr. brendshëm: //

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t' i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **9,675.28€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **9,675.28€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.


Kjo siguri vlenë 365 ditë kalendarike prej **05.05.2023** deri më **04.05.2024**

Data lëshimit: 05.05.2023

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Ky garacion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.

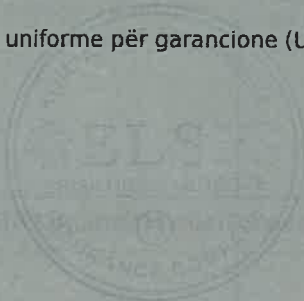



ELSIG

Gjithcka që duhet ta keni

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Kompania e sigurimeve ELSIG sh.a., Prishtinë, Adresa: Rr. "Tringë Ismajli"-nr.19,

Tel: +383 (0) 38 221 112; Fax: +383 (0) 38 221 115, E-mail: office@kselsig.com



POLICË PËR SIGURIMIN E GARANCISË SË EKZEKUTIMIT TË KONTRATËS

Nr. Polices: **113091**

Kontraktuesi	
Emri	Gashi Ing SH.P.K.
Përfaqësuar nga	Enver Gashi
Adresa	Nebih Hodo Kuqi
Nr i Biznesit	811280403
Telefoni	044183856

Përfituesi	
Emri	KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES
Adresa	PRISHTINË

Garantuesi	
Emri	Elsig
Banka	NLB
Garantuesit	

Mbulueshmëria e Polices	
Shuma Siguruar	9,675.28
Periudha Sigurimit	05.05.2023 - 04.05.2024
Primi	174.16
Tvsh	31.35
Primi Bruto	205.50
Data e lëshimit	05.05.2023 10:02

Aktiviteti Ekonomik:
Ndërtimi i disa rrugëve në Komunë të Prishtinës - LOT 3 -
Ndërtimi i rrugës Aleks Çaçi

Lënda e Garancisë	
Detyrimet e Siguruesit ndaj Përfituesit sipas kësaj Police të sigurimit janë:	
1. Mbështetur në këtë Police - Garancie, Siguruesi / Garantuesi merre përsipër që të plotësojë çdo detyrim kontraktori i cili është i garantuar me këtë police.	
2. Përfituesi e ka të drejtën t'i drejtohet Siguruesit / Garantuesit për marrjen e dëmshpërblimit deri në shumën e garantuar, vetëm kur detyrimet kontraktuale nuk plotësohen për faj të të Siguruarit / Kontraktuesit - Ekzekutuesit të Kontratës.	
3. Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit, Siguruesit/Garantuesit i lind e drejta që t'i drejtohet të Siguruarit/Kontraktuesit, me të gjitha mjetet ligjore, për të bërë rimbursimin e shpenzimeve të kryera në funksion të plotësimit të detyrimeve ndaj përfituesit (cedimi i të drejtave nga Përfituesi të Siguruesit/Garantuesit).	
4. Ky sigurim është lidhur sipas Kushteve të përgjithshme të Sigurimit të Garancive dhe ekzekutimit të kontratës të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Police.	
5. Për polica të sigurimit - Ekzekutimi i kontratave – pjesë përbërëse e kësaj police është kontrata e ekzekutimit të punëve ndërmjet autoritetit kontraktues (Përfituesi) dhe Operatori Ekzekutues (të Siguruarit) di dhe marrëveshja e lidhur në mes Siguruesit dhe Operatorit Ekonomik (hipoteka e lënë peng)	

Me nënshkrimin e kësaj kontrate pajtohem që Kompania e Sigurimit ti ruaj të dhënat e mia personale / të dhënat e biznesit, të cilat do të përdoren nga Kompania për qëllime statistikore, hulumtim/raportim në Regjistrin Kreditor të Kosovës si dhe transferim tek një palë e tretë me qëllim të trajtimit të dëmeve.

Me nënshkrimin e kësaj police të sigurimit, nënkuptohet se unë i siguruari me vullnet të lirë, të barabartë dhe me mirëbesim kam pranuar primin e sigurimit, kam lexuar, kuptuar dhe pranuar kushtet e sigurimit.
My signature in this insurance policy signifies that I the insured with good will have accepted the insurance premium. I have read, understood and accepted the insurance terms and conditions



Kompania e Sigurimeve Elsig
Blerona Suka - 3737



Përfaqësuesi i të siguarit
Enver Gashi



“GASHI ING SHPK”

Adreasa: Rruga “Nebih Hodo Kuqi” Nr. 3 Therandë,
Tel. 02971470 mob +377(0)44 176245, (0)44 183856
E-mail: gashi_ing@hotmail.com

Për: **KUVENDI KOMUNAL PRISHTINË**

Lënda : **Garancioni dhe Mirëmbajtja**

Ndermarja ndërtimore “GASHI ING SHPK” nga Suhareka, kemi bërë analizimin e dokumentit dhe paramasës së tenderit “Ndërtimi i disa rrugëve në Komunë të Prishtinës” Nr. 616-23-277-5-1-1 për te gjitha lotot.ku në bazë të specifikave dhe kriterëve të shënuara ne dokumentin standart dhe paramasës ne japim garancion për cilesine , mirmbajtjen se punes dhe mallrave 10 (Dhjetë) vite e 1 (një) ditë .

Më datën 06.03.2023
Suharekë

Drejtori:
Enver Gashi

